

Согласовано:

Начальник управления логистики
и МТО филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго»

Е.А. Пашук
« 08 » 12 2011 г.

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Е.А.Смирнов
« 08 » 12 2011 г.

**Техническое задание
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
на закупку линейных изоляторов (полимер) (лот 201В)
для ремонта ВЛ-35 кВ в 2012 году**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

По заказу ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» поставщик поставляет линейные изоляторы, которые должны иметь сертификаты и аттестацию ОАО «ФСК ЕЭС».

Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на Центральный склад по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, 157.

2. ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ.

Таблица №1

№ п/п	ГОСТ	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	ГОСТ 52082-03	Изолятор штыревой ШПУ-35 Б УХЛ1	шт.	169

Поставщик данных изделий определяется на основе проведения открытого конкурса. Все условия данного заказа определяются и регулируются на основе договора заключаемого заказчиком с победителем торгов.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Технические данные изделий должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Технические требования
		ШПУ-35 Б УХЛ1
1	Номинальное напряжение, кВ	35
2	Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее	270
3	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ	230
4	Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее, кН	13
	Общие требования:	
5	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ 1
6	Тип внешней изоляции	Полимерная

7	Исполнение изолятора по способу крепления провода	Оголовок с боковой канавкой и верхним прижимом
8	Диаметр штыря для монтажа на траверсе, мм	35-37

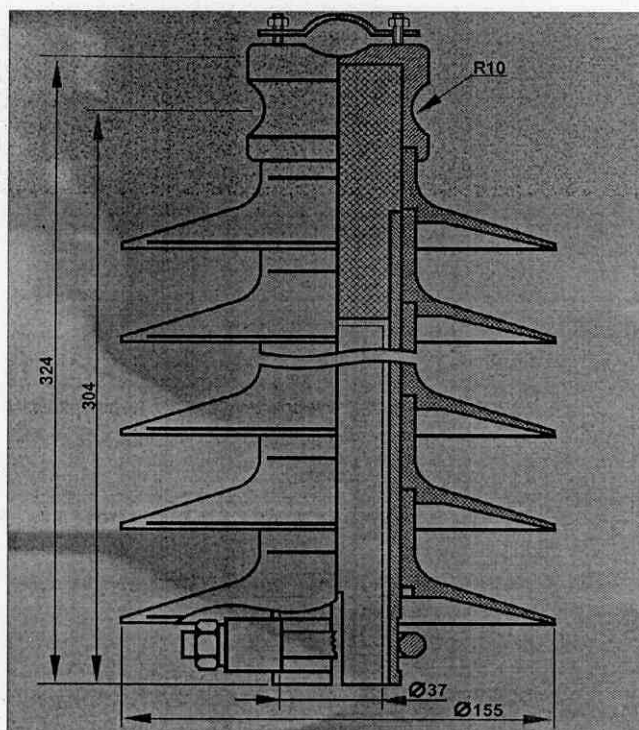

4. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.

Транспортировка изделий должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки.

Приемка изделий осуществляется представителем Заказчика.

Изделия, не соответствующие требованиям настоящего технического задания или имеющие повреждения, заменяются поставщиком за свой счет.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ.

Сроки поставки изоляторов: до 30.05.2012 года.

Конкретные сроки поставки указываются в договоре поставки продукции.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель (поставщик) гарантирует качество поставляемого изделия требованиям технического задания.

Гарантийный срок хранения поставляемого изделия – 1 год с момента поставки.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого изделия – не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

В период действия гарантии изготовитель (поставщик) гарантирует замену за свой счет поставляемого изделия, при выявлении заводских дефектов.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

Заместитель главного инженера –
начальник центра управления
производственными активами



А.Н.Мелузов

Согласовано:
Заместитель начальника управления
логистики и МТО



С.В.Ересин