



A-A

проф. лист условно не показан

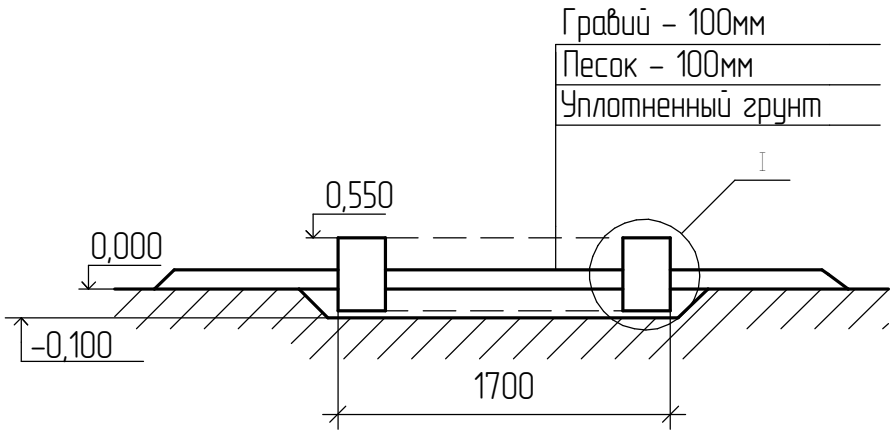


Защит профлистом
Покраска - RAL 7040

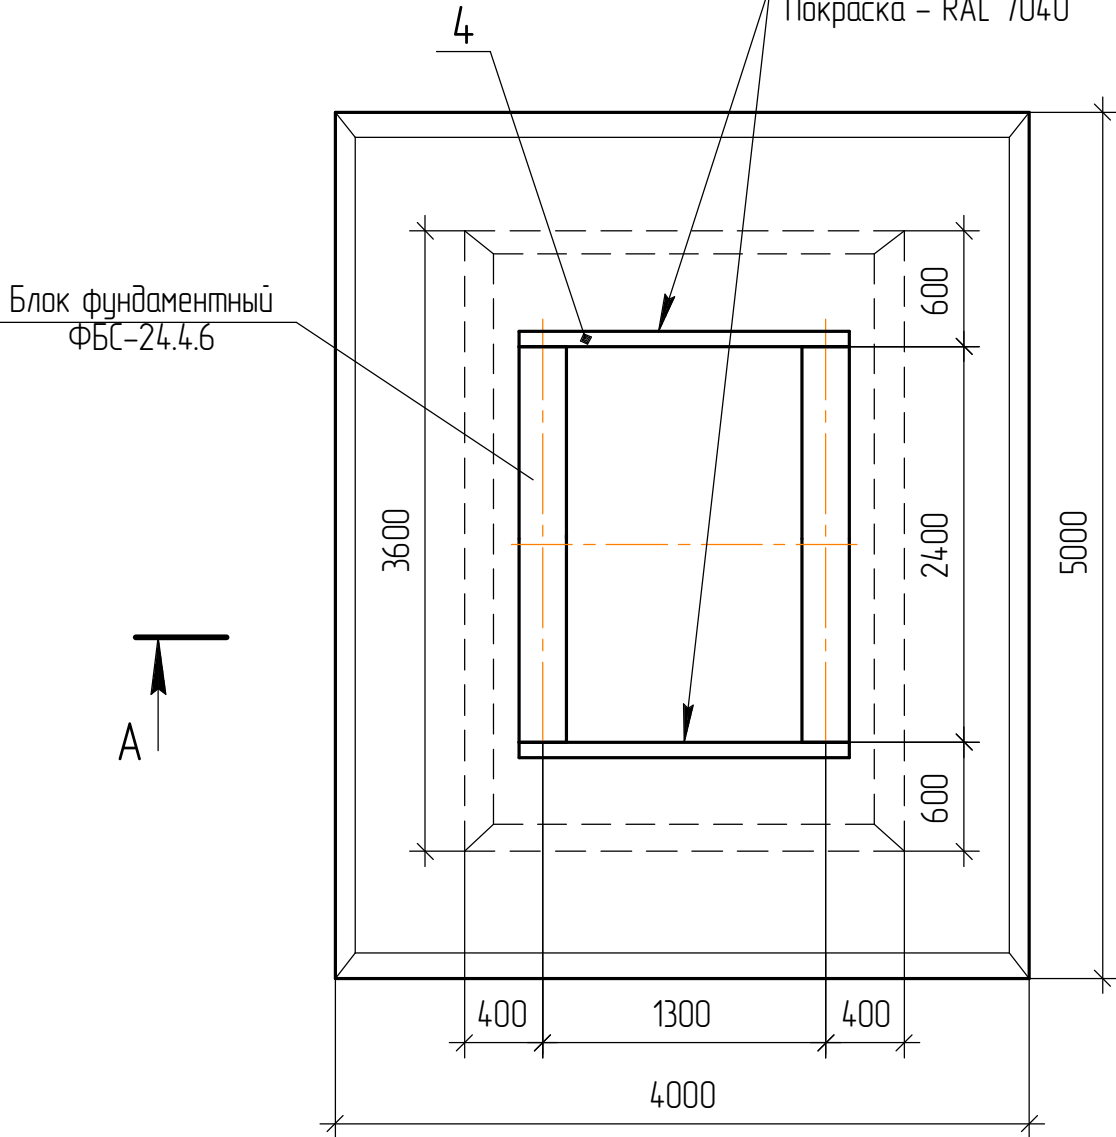

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем, м ³	Примечание
1	ФБС 24.4.6-Т	Фундаментный блок ГОСТ 13579-78	2	1,12	
2	—	Песок	—	2	
3	—	Гравий	—	2	
4		Проф. лист 1600x700	2		

A

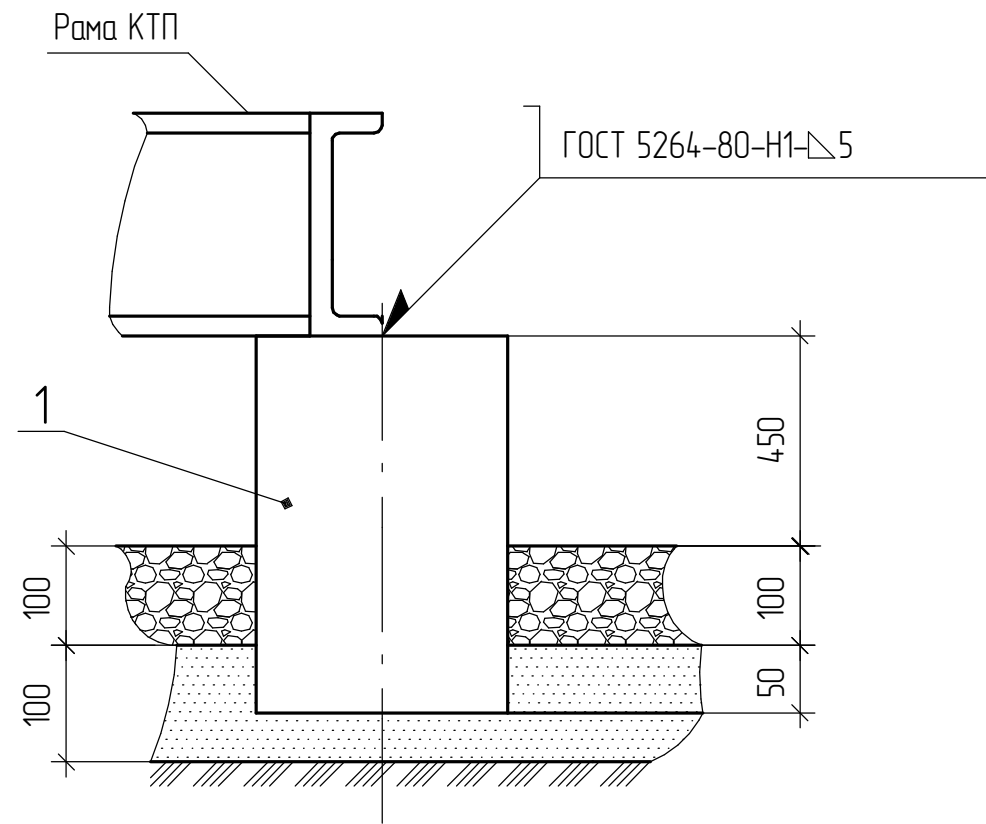

Сварные швы выполнить Электродом - Э42А ГОСТ 9467-75

						1212-ЭС		
						Внешнее электроснабжение токоприемников АЗС с мойкой и шиномонтажом в Чернянском районе, п. Чернянка, западная часть. Заявитель ОАО "Осколнефтегаз".		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист
Разработ.	Шудин						РД	6
Проверил	Дудко					Фундамент КТП	ООО "Квантэнерго" Белгород, 2012 г	