



Взам. N док
Инв. N подл
Подп. и дата


Промежуточное крепление

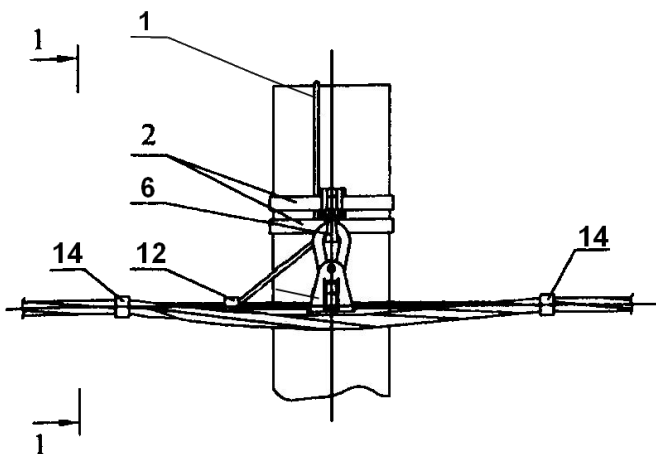


1-1

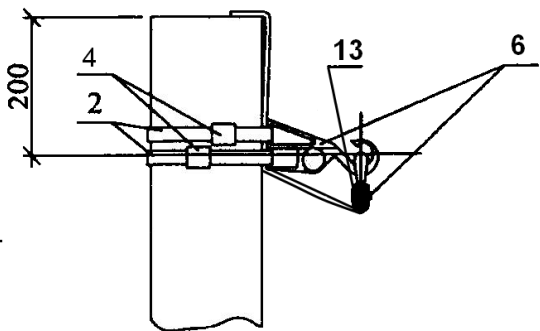


Анкерное крепление без разрезания провода

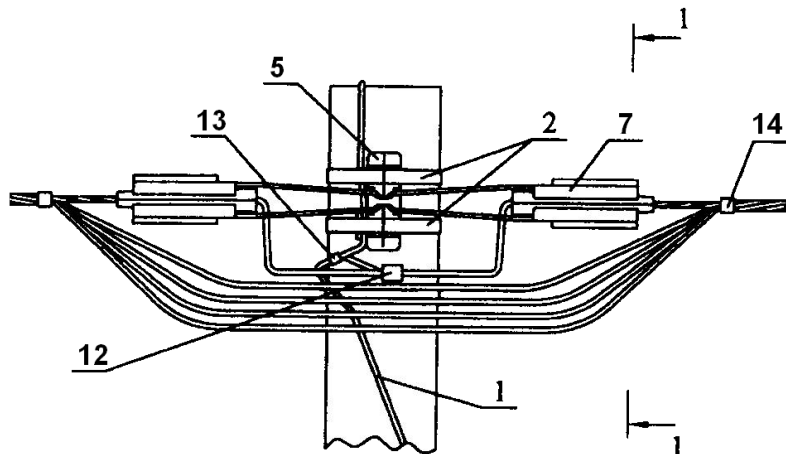


1-1

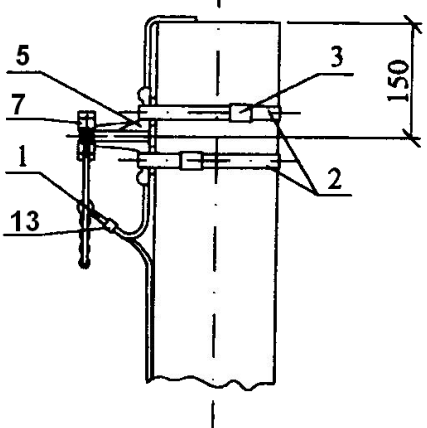


Угловое анкерное крепление

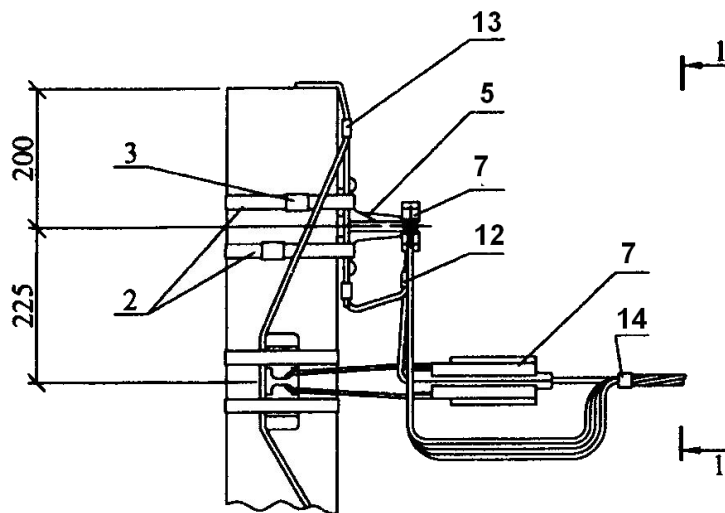


1-1

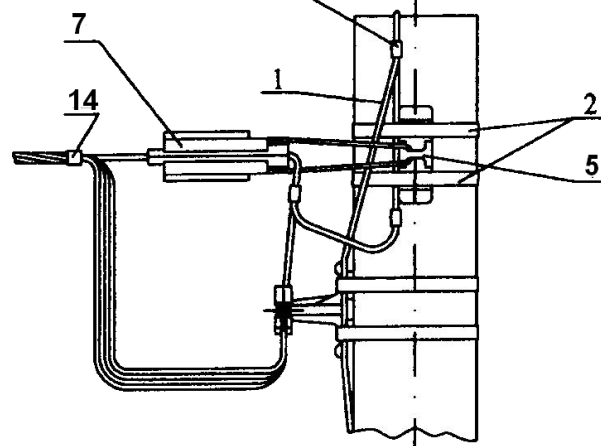


Концевое крепление

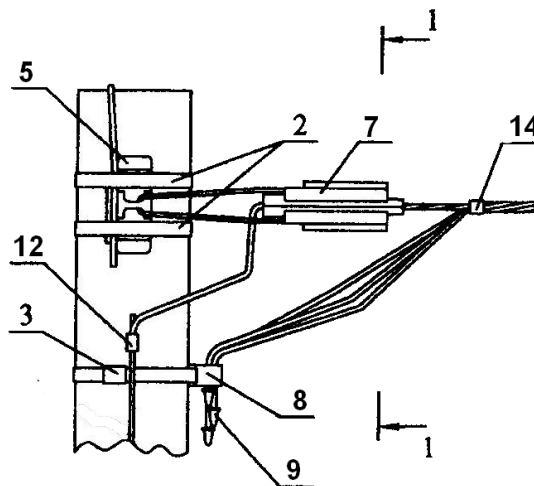


1-1

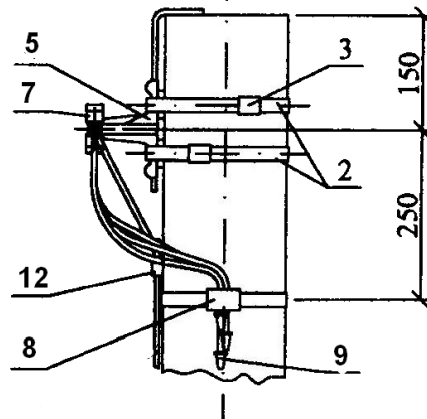

Установка кабельной муфты

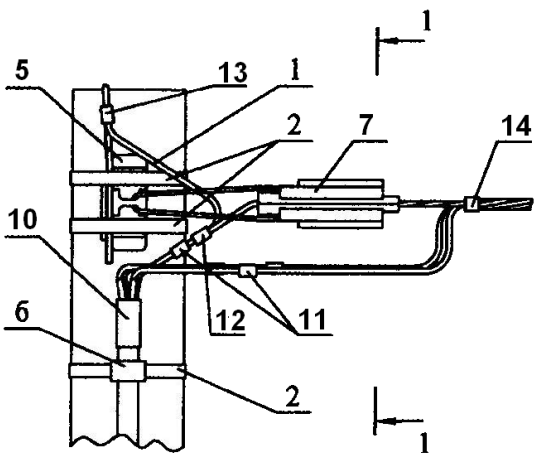

1-1

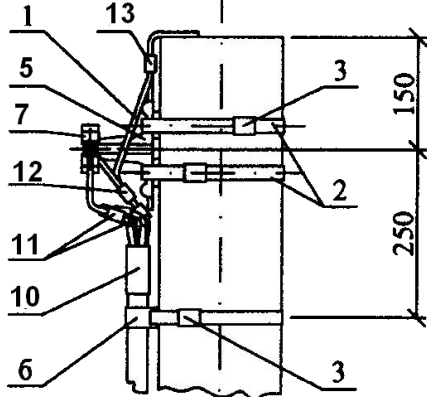

Марка поз.	Наименование обозначения	Наименование обозначения					Масса ед., кг	Примечание
		Промежуточное	Анкерное	Угловое анкерное	Концевая	Кабель		
	<u>Стальные конструкции</u>							
1	Заземляющий проводник ЗП6	0,3	1,0	1,0	0,3	0,65	0,5	м
	<u>Линейная арматура</u>							0
2	Металлическая лента F207	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	0,078	м
3	Бугель NB20	–	2	4	3	3	0,02	
4	Скрепа NC20	2	–	–	–	–	0,01	
5	Анкерный кронштейн CS10.3	–	1	2	1	1	0,3	0
6	Комплект промежуточной подвески ES 1500E	1	–	–	–	–	0,65	0
7	Натяжной зажим для СИП	–	2	2	1	1	0,5	0
8	Дистанционный бандаж	–	–	–	1	–	0,19	0
9	Герметичный колпачок CE25...150	–	–	–	3	–	0,008	0
10	Концевая муфта 4КВтп(КНтп)	–	–	–	–	1		по проекту
11	Зажим для соединения СИП с кабелем	–	–	–	–	4	0,15	0
12	Зажим P72 для ЗП6	1	1	1	1	1	0,1	0
13	Плащечный зажим CD35	1	2	2	1	1	0,13	0
14	Стяжной хомут E778, для фазных жил сечением больше 70мм2 E260	2	2	2	1	1	0,015	

						194-2012-ЭС			
						Строительство ВЛ-10-0,4кВ от ВЛ N8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Садовое" и установка ТП для техприсоединения ООО "Садовский сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата				
						Сахарный завод		Стадия	Лист
								Р	20
						Н.Контр. Жидков		09.12	
						Разраб. Рыжов		09.12	
						Проверил Зобнов		09.12	
						Крепление провода СИП-2А на опорах с арматурой ООО "НИЛЕД"		000 "Энерго-С" г.Воронеж	