



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. N док.

Общий вид проектируемой КТП

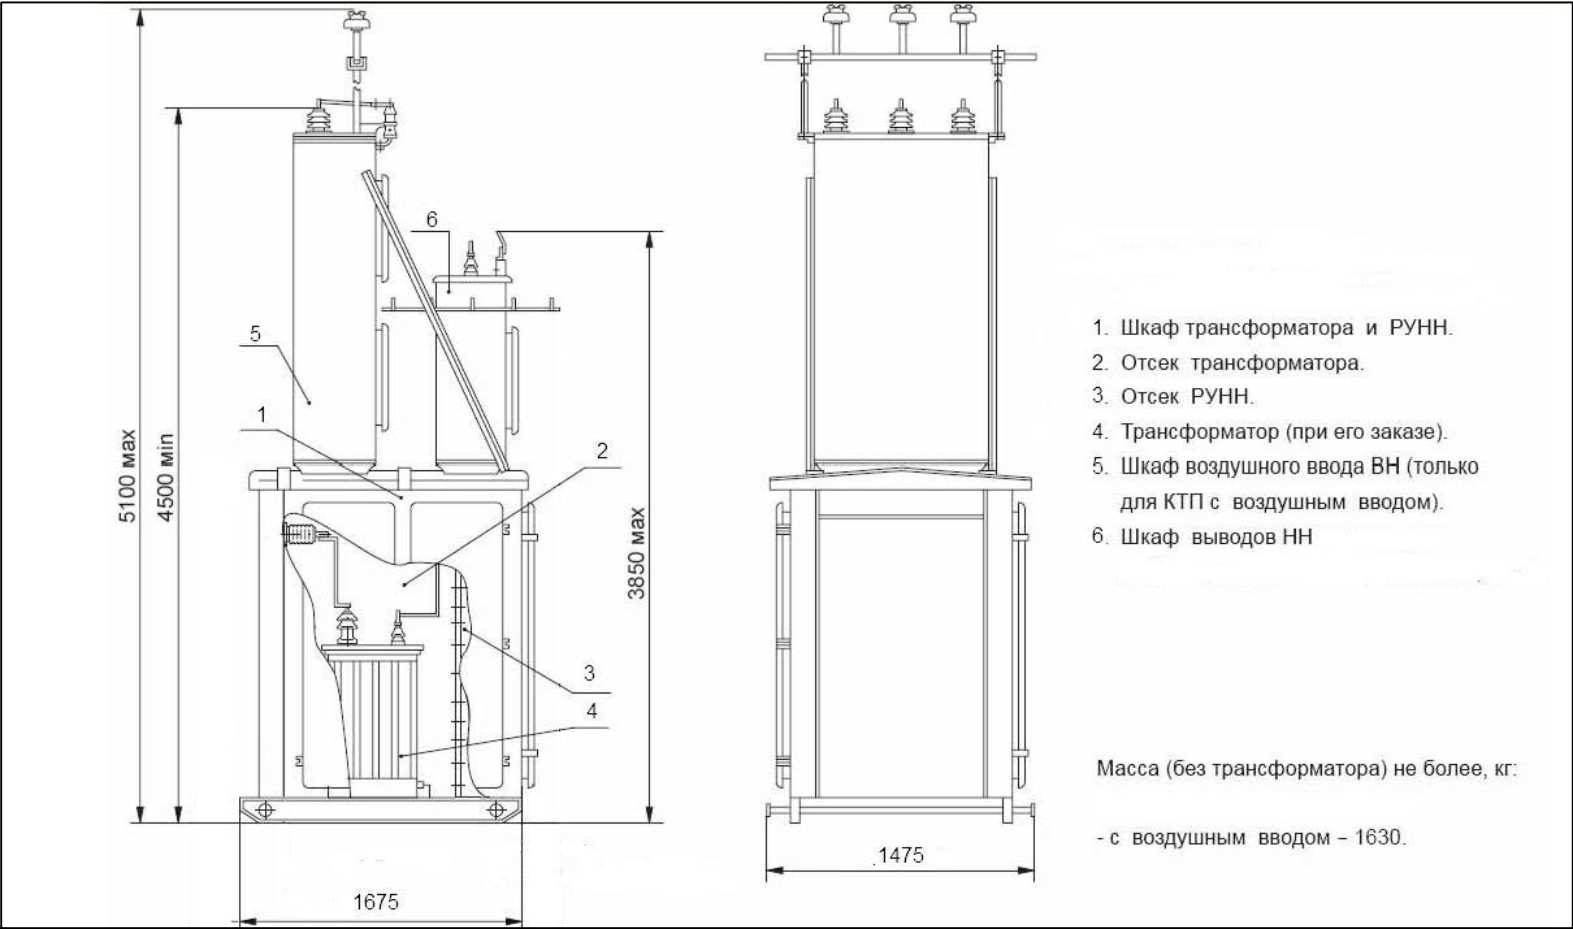

Однолинейная схема  
электрических соединений  
проектируемой КТП киоскового типа

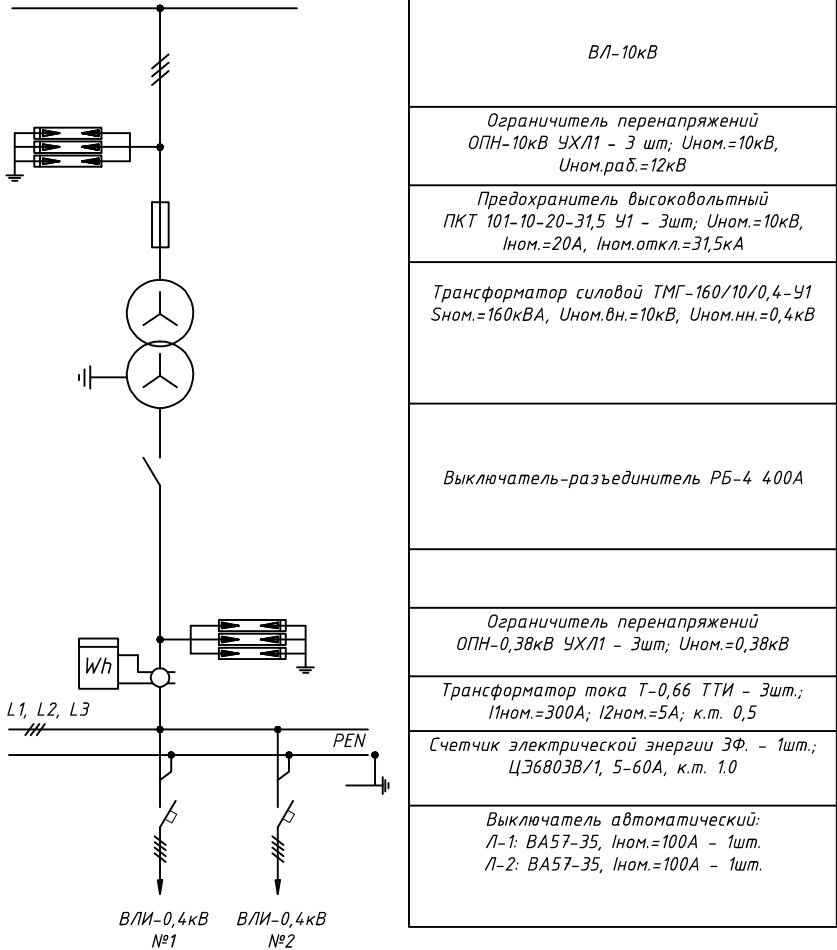

Предусмотреть блокировку замками Генодмана (механическая):  
1. Заземляющих ножей РЛК-10 с дверью высоковольтного отсека предохранителей.  
2. Привода РЛК с автоматом ввода 0,4 кВ.  
3. Автомата ввода и рубильника ввода 0,4 кВ.  
Заземляющее устройство для КТП выполняется согласно типовому решению ОТП.С.03.61.16.

						194–2012–ЭС				
						Строительство ВЛ–10–0,4кВ от ВЛ №8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Садовое" и установка ТП для техприсоединения ООО "Садовский сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
						Сахарный завод		Стадия	Лист	Листов
								Р	13	
Н. Контр.	Жидков				09.12	Общий вид и однолинейная схема электрических соединений проектируемой КТП		ООО "Энерго–С" г. Воронеж		
Разраб.	Рыжов				09.12					
Проверил	Зобнов				09.12					