


*Заземляющее устройство опор ВЛ-10кВ
с установленным оборудованием.
R<10 Ом, при ρ=100 Ом*м*

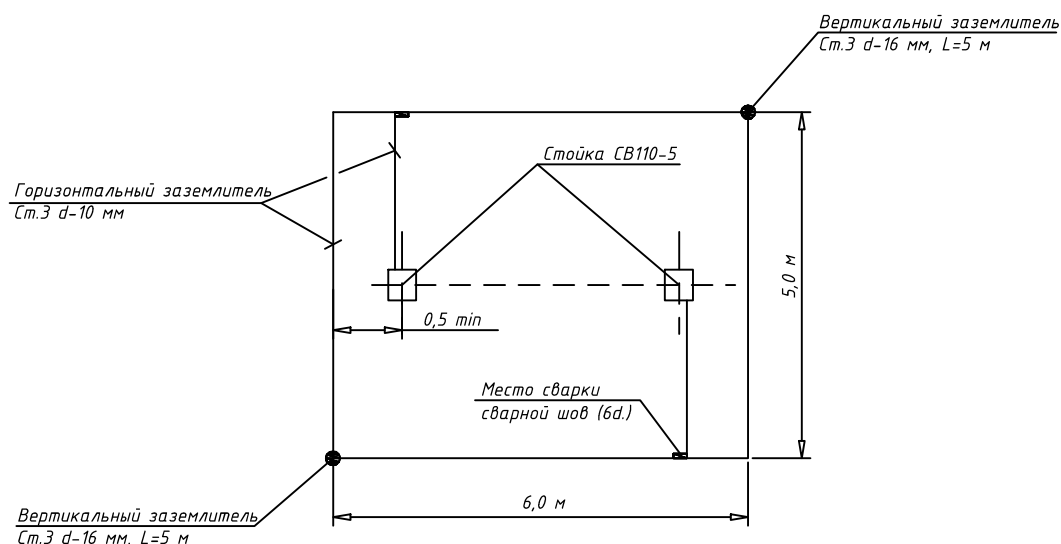

Глубина залегания горизонтального заземлителя - 0,5 м

Эквивалентное удельное сопротивление грунта	Нормированное сопротивл. ЗУ	Вертикальный заземлитель $\Phi 16$ мм		Горизонтальный заземлитель $\Phi 10$ мм	Расход стали, кг	
		Кол-во	Длина, м		$\Phi 10$ мм	$\Phi 16$ мм
Ом*м	Ом			м	кг	кг
$\rho \leq 100$	10	2	10	30	18,5	15,8

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	194-2012-ЭС								
							Строительство ВЛ-10-0,4кВ от ВЛ N8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Садовое" и установка ТП для техприсоединения ООО "Садовский сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39								
							Сахарный завод						Стация	Лист	Листов
													Р	18	
							Н.Контр. Жидков Разраб. Рыжов Проверил Зобнов						000 "Энерго-С" г.Воронеж		