

Перв. примен.

Справ. N



Подгн. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подгн. и дата

Инв. N подл.

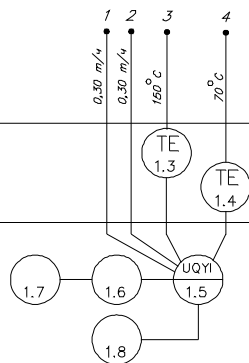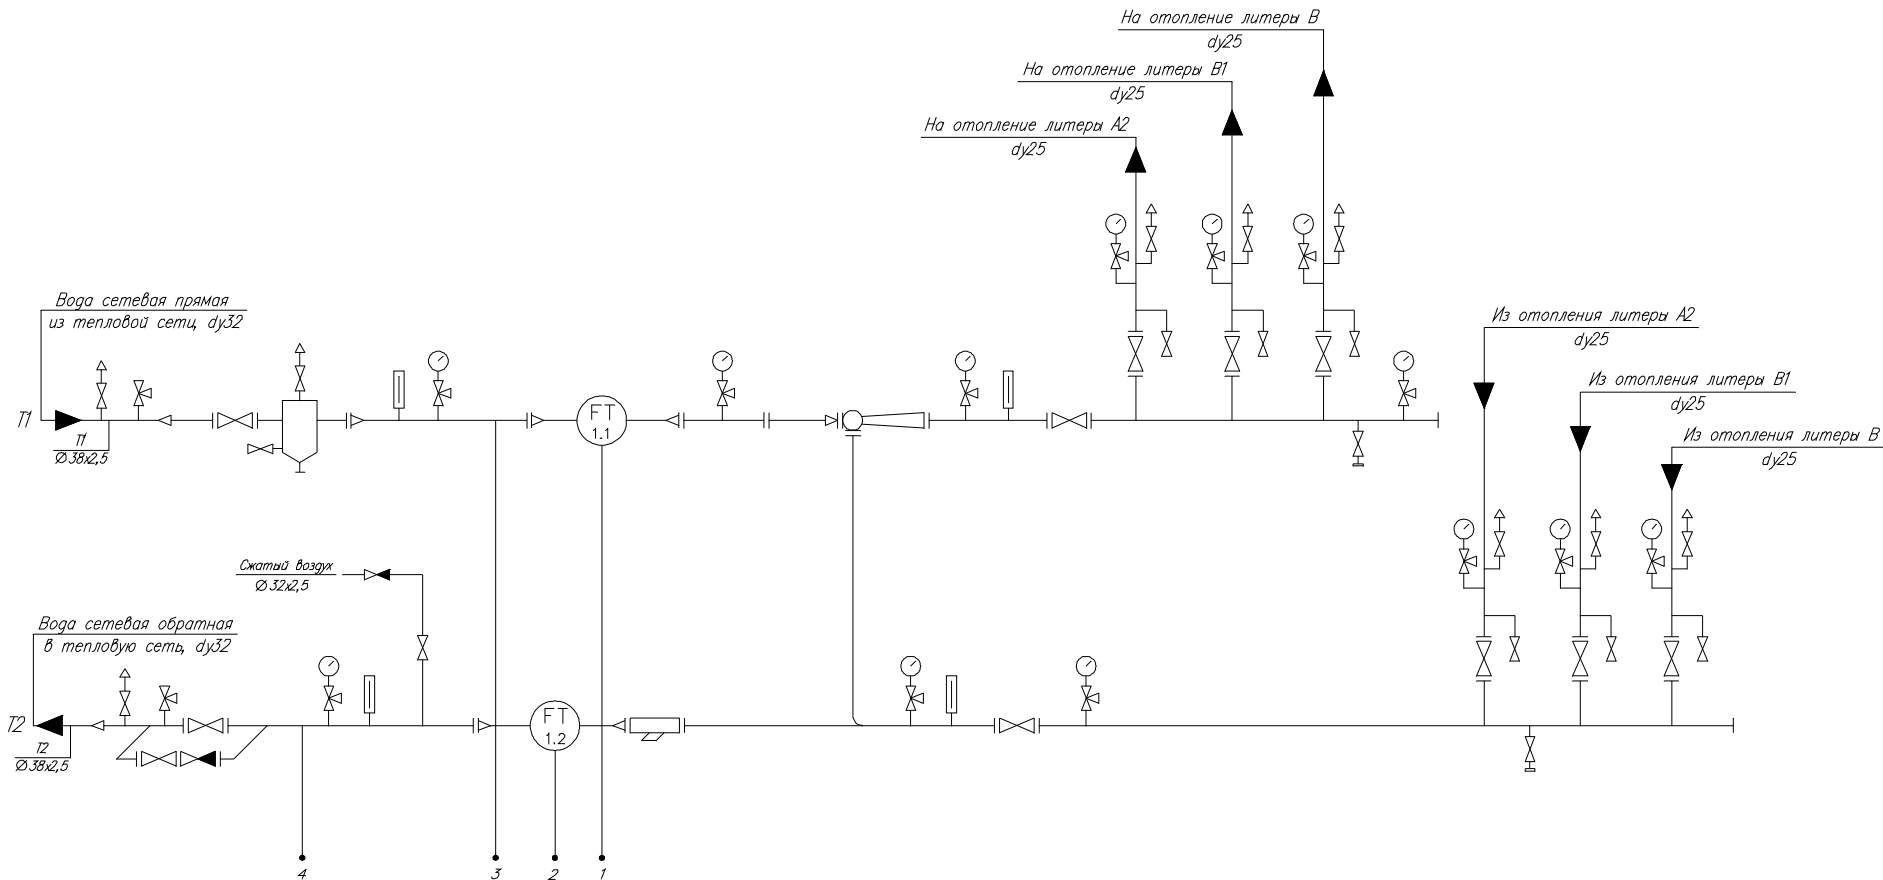

Примечание: схема автоматизации выполнена в соответствии
ГОСТ 21.408-93

					4/1-1201-03/136-1-АТХ		
					150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, 9		
					Объект: Здание санузла филиала ОАО "МРСК-Центра" (Литер В, В1, А2) ПС Северная		
Изм	Лист	N документа	Подпись	Дата	Реконструкция теплового пункта в связи с установкой узла автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) тепловой энергии		
Утв.	Калинников			22.04.13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Горюнов			22.04.13	Р	2	3
Проф.	Калинников			22.04.13	Схема функциональная автоматизации		
Н. контр.	Смирнов			22.04.13	ЗАО НПФ "ЯрАналитПрибор" (ЯАП)		

Копировал

Формат А3