Наименование параметра	Вода сетевая прямая		Вода сетевая обратная	
	температура	расход	температура	расход
Обозначение установочного чертежа	В57.Т1-00.00-02	В57.00-01.03-00	В57.Т1-00.00-02	В57.00-01.03-00
позиция КИП	1.3	1.1	1.4	1.2

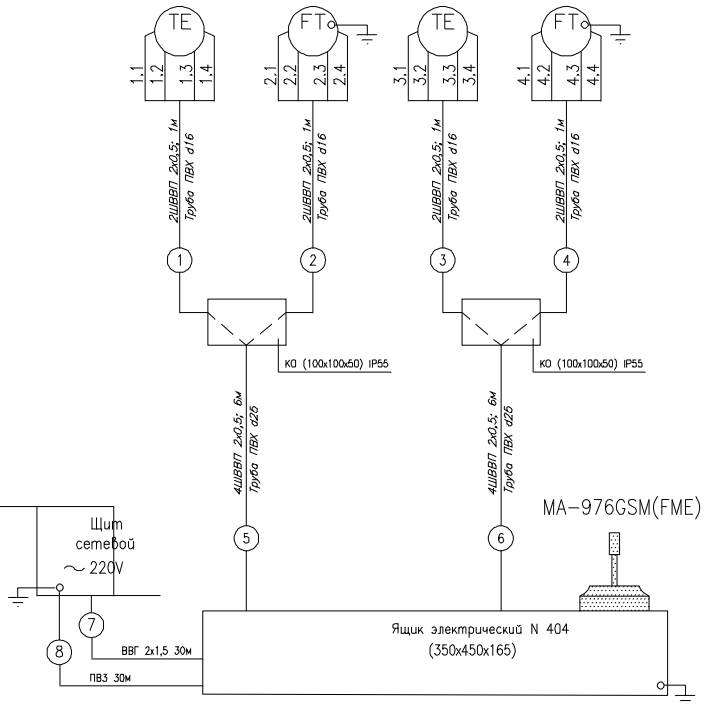

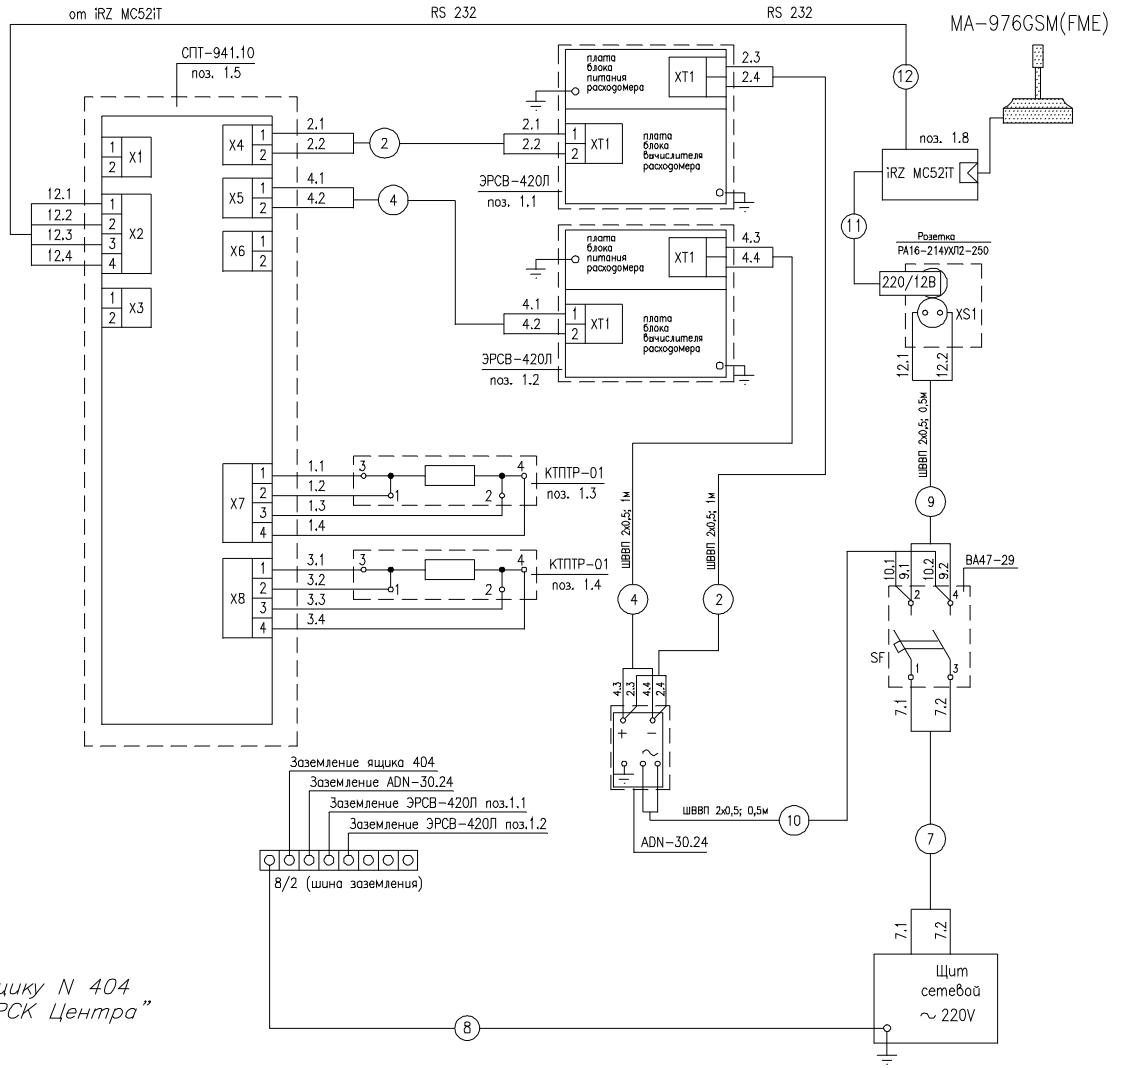

Примечания:

1. *Схема соединений уточняется на месте монтажа*
2. *Схема подводки электропитания и защитного заземления к ящику N 404 выполняется электротехническим персоналом филиала ОАО "МРСК Центра" Ярэнерго".*
3. *Связь с принтером осуществляется через АПС-78, АДС-90 и компьютер или с использованием GSM-модема*
4. *Заземление расходомеров блоков питания ADN-30.24, ящика электрического 404 (350х450х165), выполнить медным проводом медным проводом ПВ3 сечением 2,5мм2*
5. *Заземление расходомеров ЭРСВ-420Л выполнить медным проводом ПВ3 сечением 2,5мм2, заземляющий проводник подключить к винту крепления измерительного блока, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода*
5. *Тепловычислитель установить в электрическом ящике 404 (350х450х165) под ключ*

Изм	Лист	N документа	Подпись	Дата
Утв.		Калинников		22.04.13
Разраб.		Горюнов		22.04.13
Пров.		Калинников		22.04.13
Н. контр.		Смирнов		22.04.13

4/1-1201-03/136-1-АТХ

150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, 9

Объект: Здание санузла филиала ОАО "МРСК-Центра" (Литер В,В1,А2) ПС Северная

Реконструкция теплового пункта в связи с установкой узла автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) тепловой энергии

Стадия	Лист	Листов
Р	3	3

Схема внешних соединений теплосчетчика ЛОГИКА 941К-Э1

ЗАО НПФ "ЯрАналитПрибор" ЯАП

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.