



ЗАО «СТР»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.4/1, литер «В»
тел. (812) 612 12 61, факс (812) 331 61 99. e-mail: info@groupstr.ru <http://www.groupstr.ru>
Свидетельство № 0382.01-2010-7806149337-П-031 от 12 октября 2010г.
выданное НП «Объединение проектировщиков»

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования
опорного пункта управления ПС "Залесье"

1209-11-МЗ

2011



ЗАО «СТР»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.4/1, литер «В»
тел. (812) 612 12 61, факс (812) 331 61 99. e-mail: info@groupstr.ru <http://www.groupstr.ru>
Свидетельство № 0382.01-2010-7806149337-П-031 от 12 октября 2010г.
выданное НП «Объединение проектировщиков»

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования
опорного пункта управления ПС "Залесье"

1209-11-МЗ

Ген. директор:

Р.В. Журавлев

ГИП:






В.Г. Лещинский

2011

Лист согласований к рабочему проекту 1209-11-МЗ:

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечания
1109-11-МЗ-С	Содержание	стр.2
1109-11-МЗ-ПЗ	Пояснительная записка	стр.3-6
1109-11-МЗ	Схема монтажная	стр.7
1109-11-МЗ	Щит типа ЩЗИП	стр.8
1109-11-МЗ	Узлы и детали	стр.9
1109-11-МЗ-СС	Спецификация оборудования, изделий и материалов	стр.10

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							1209-11-МЗ-С		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС		
			ГИП		Лещинский			09.11			
			РП.								
Н.Контр		Журавлев			09.11						
Проверил		Журавлев			09.11						
			Разраб.		Нуриев			09.11	Содержание		
			Исполн.								
									 ЗАО «СТР»		






Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечания
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. 7-е издание.	
ГОСТ 21.101-97	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах	
ГОСТы 50571	Электроустановки здания	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий	
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	
ПОТ РМ-016-2001	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.	
ГОСТ 12.1.030-81	Электробезопасность, защитное заземление, зануление	
ПТЭЭП 2003	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	
СО 153-34.21.122-2003	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	

Технические решения, принятые в документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных документацией мероприятий.

Главный инженер проекта

В.Г. Лещинский

Взам. инв. №		Главный инженер проекта						В.И. Лещинский		
Подпись и дата								1209-11-МЗ-ПЗ		
Инв. № подл.								Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Залесье"		
		ГИП		Лещинский			09.11			
		РП.						Р		
		Н.Контр		Журавлев			09.11			
		Проверил		Журавлев			09.11	Пояснительная записка		
		Разраб.		Нуриев			09.11			
		Исполн.						 ЗАО «СТР»		

1. Общие указания

Данным проектом разрабатывается система защиты от импульсных воздействий оборудования расположенного по адресу: Ярославская обл., Рыбинский МР, д.Дюдьково, д.43 на основании:

- задания на проектирование;
- данных, предоставленных заказчиком;
- согласования с заказчиком;

Данный проект выполнен в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153.034.21.122-2003) утвержденной приказом Минэнерго России 30.06.2003 г. №280, а также с учетом требований международного стандарта МЭК 1024-1 «Молниезащита зданий и сооружений», ПУЭ, ГОСТ Р50571-94, ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34,0-0.3.150-00, ПТЭЭП 2003.

Краткая характеристика объекта.


Объект - опорный пункт управления ПС "Залесье" состоит из следующих составляющих:

- Существующее антенно-мачтовое сооружение (АМС) (стержневой молниеприемник);
- Мобильное здание опорного пункта управления (ОПУ).

2. Заземление и молниезащита.

Молниезащита объекта выполнена на основе существующего стержневого молниеприемника.

Молниеприемник имеет высоту $h=23\text{м}$. Данный молниеприемник образует защитный конус высотой $h_0=0,85h=19,6\text{м}$, и радиусом $r_0=1.2h=27,6\text{м}$.

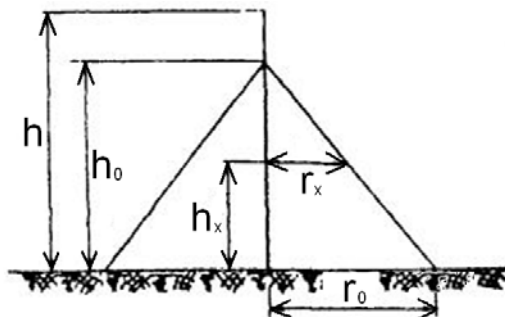

Здание ОПУ имеет высоту 3м и дальняя стена его от АМС находится на расстоянии 8м.

Высоту зоны защиты конуса на расстоянии 8м определяем по формуле:

$$h_x = h_0 (1 - r_x / r_0) = 13,9 \text{ м.}$$

Здание ОПУ полностью входит в зону защиты существующего молниеприемника (АМС). Прямые разряды в здание ОПУ - маловероятны. Надежность защиты здания ОПУ от прямых разрядов не менее 0,99.

- В качестве токоотвода используется металлическая конструкция лестницы. Металлические элементы конструкции лестницы провариваются по всей длине и тем самым образуют непрерывную электрическую цепь.
- Молниеприемник соединяется с лестницей. Соединение выполняется при помощи сварки.
- По телу мачты от лестницы прокладывается токоотвод в виде стальной оцинкованной полосы 4х25, далее полоса прокладывается в грунт на глубину не менее 0,5 м до молниеприемного заземлителя и соединяется сваркой с

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1209-11-МЗ-ПЗ

Лист

2,2

лестницей и с молниеприемным заземлителем. Полоса монтируется к телу мачты на дюбель-гвозди.

- В качестве молниеприемного заземлителя используется заземлитель глубинного типа длиной 20,4 м и диаметром 16мм. Глубинный заземлитель монтируется на расстоянии 1м от антенно-мачтового сооружения.
- От молниеприемного заземлителя прокладывается в грунте стальная оцинкованная полоса 4х25, полоса прокладывается на глубине 0,5м вдоль здания ОПЧ до места ввода. Полоса заканчивается на стене здания ОПЧ на высоте 0,5м. Соединение полосы с молниеприемным заземлителем выполняется сваркой. Другой конец полосы, для удобства монтажа внутри здания ОПЧ, соединяется болтовым соединением с проводом ПВЗ 1х25, который вводится в здание ОПЧ и подключается к ГЗШ здания ОПЧ.
- Болтовое соединение предусматривается для возможности выполнения замеров сопротивления растеканию заземлителя.
- Выполняется защита сварочных и болтовых соединений:
 - гидрофобной лентой - для защиты в грунте;
 - кузбасслаком - на открытом воздухе.

3. Защита оборудования от вторичных проявлений молний.

Для защиты оборудования на объекте:

- Монтируется щит типа ЩЗИП-МЗ-IP31-УХЛЗ:
 - с УЗИП класса I + II (DB M1...FM) - по питанию
 - с коаксиальным устройством защиты (DS-TNC M/W) - по СВЧ.
- Шина заземления щита подключается к ГЗШ здания ОПЧ.
- Если в помещении с оборудованием отсутствует потенциаловыравнивающий проводник (ПВП) то необходимо его смонтировать и подключить к ГЗШ здания ОПЧ. ПВП должен начинаться и заканчиваться на ГЗШ здания ОПЧ.
- Подключение ГЗШ здания ОПЧ к системе заземления и уравнивания потенциалов территории подстанции произвести в узле, на расстояние не ближе 15м от точки заземления нейтрали трансформаторов.
- Технологические отверстия сделанные во время работ в стене здания ОПЧ заделываются негорючим герметиком и цементно-песочной смесью.

4. Расчет сопротивления растеканию заземлителя

Климатическая зона 3.

Усредненное сопротивление грунта до глубины 20м $\rho = 100 \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

Определим сопротивление растеканию тока на глубинном заземлителе в грунте,

$$R = K \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{2L}{d} = 1 \frac{105}{2\pi \cdot 20,4} \ln \frac{2 \cdot 105}{0,016} = 7,8 \text{ (Ом)}.$$

где:

K - коэффициент сезонности;

ρ - удельное сопротивление грунта;

L - длина глубинного заземлителя;

d - диаметр глубинного заземлителя.

По СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ-7 отсутствует требование к величине сопротивления растеканию тока на молниеприемном заземлителе.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1209-11-МЗ-ПЗ

Лист

2,3

По стандартам МЭК сопротивление растеканию тока на молниеприемном заземлителе не более 10 Ом.

Сопротивление растеканию тока соответствует стандартам МЭК.

5. Указания по монтажу

Монтаж проектируемого оборудования вести в соответствии с проектом, "Правилами устройства электроустановок" (Главгосэнергонадзор России, 2003 г.), "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М -016-2001 РД-153-34.0-03.150-00)", (2001 г.), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (2003 г.), СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

- Открыто проложенные защитные заземляющие проводники, должны иметь окраску (жёлто-зелёную), удовлетворяющую требованиям ПУЭ (7-ое изд, п. 1.1.29).
- Прокладку электросетей вести во взаимосвязке с другими коммуникациями. Кабельные линии выполнить так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений.
- Средства индивидуальной защиты рабочих, применяемые в процессе выполнения электромонтажных работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты рабочих, общие требования и классификация».
- Щит типа ЩЗИП монтируется на стену на высоте 1.5 м.

6. Организация эксплуатации

Потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок.

Устройства защита оборудования от вторичных проявлений молний в сооружении и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Задачей эксплуатации устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности.

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний ежегодно перед началом грозового сезона производятся проверка и осмотр всех устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний. Во время осмотра и проверки устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний рекомендуется:

проверить визуальным осмотром целостность проводников, надежность их соединения и крепления;

выявить элементы устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний, требующие замены или ремонта;

проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний;

Все электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия;

На объекте должна находиться оперативно-техническая документация, комплекты электро и пожаробезопасности.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1209-11-МЗ-ПЗ

Лист

2,4

Согласовано:

Инв. № подл.

Взаим. инв. №

Подпись и дата


Щит собственных нужд

Проектируемый глубинный

заземлитель

Металлическая лестница

Радиомачта

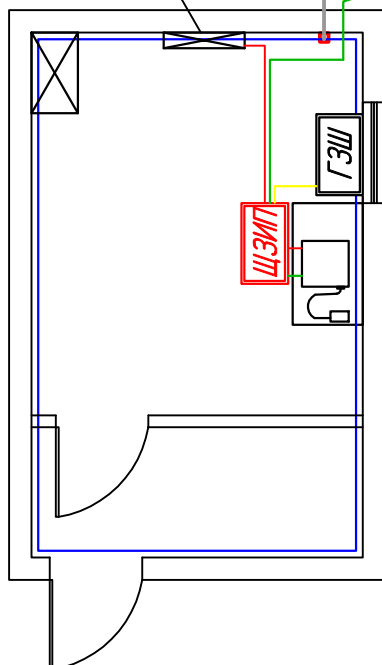

Условные обозначения:

- Радио аппаратура
- Существующий щит собственных нужд
- Существующая ГЗШ здания ОПУ
- Проектируемый ЩЗИП
- Наконечник типа Т/Л (для болтового соединения)
- Полоса стальная оцинкованная 4x25
- Провод ПВЗ 1x10
- Провод ПВЗ 1x25
- Кабель питания
- Потенциаловыравнивающий проводник (ПВП)
- Существующий СВЧ кабель

1209-11- МЗ

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС


Изм	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П		Лещинский			09.11
РП.					
Н.контр.	Журавлев				09.11
Проверил	Журавлев				09.11
Разраб.	Нуриев				09.11
Исполн.					

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Залесье"

Стадия	Лист	Листов
Р	3	1

Схема монтажная.

Проектируемый ЩЗИП

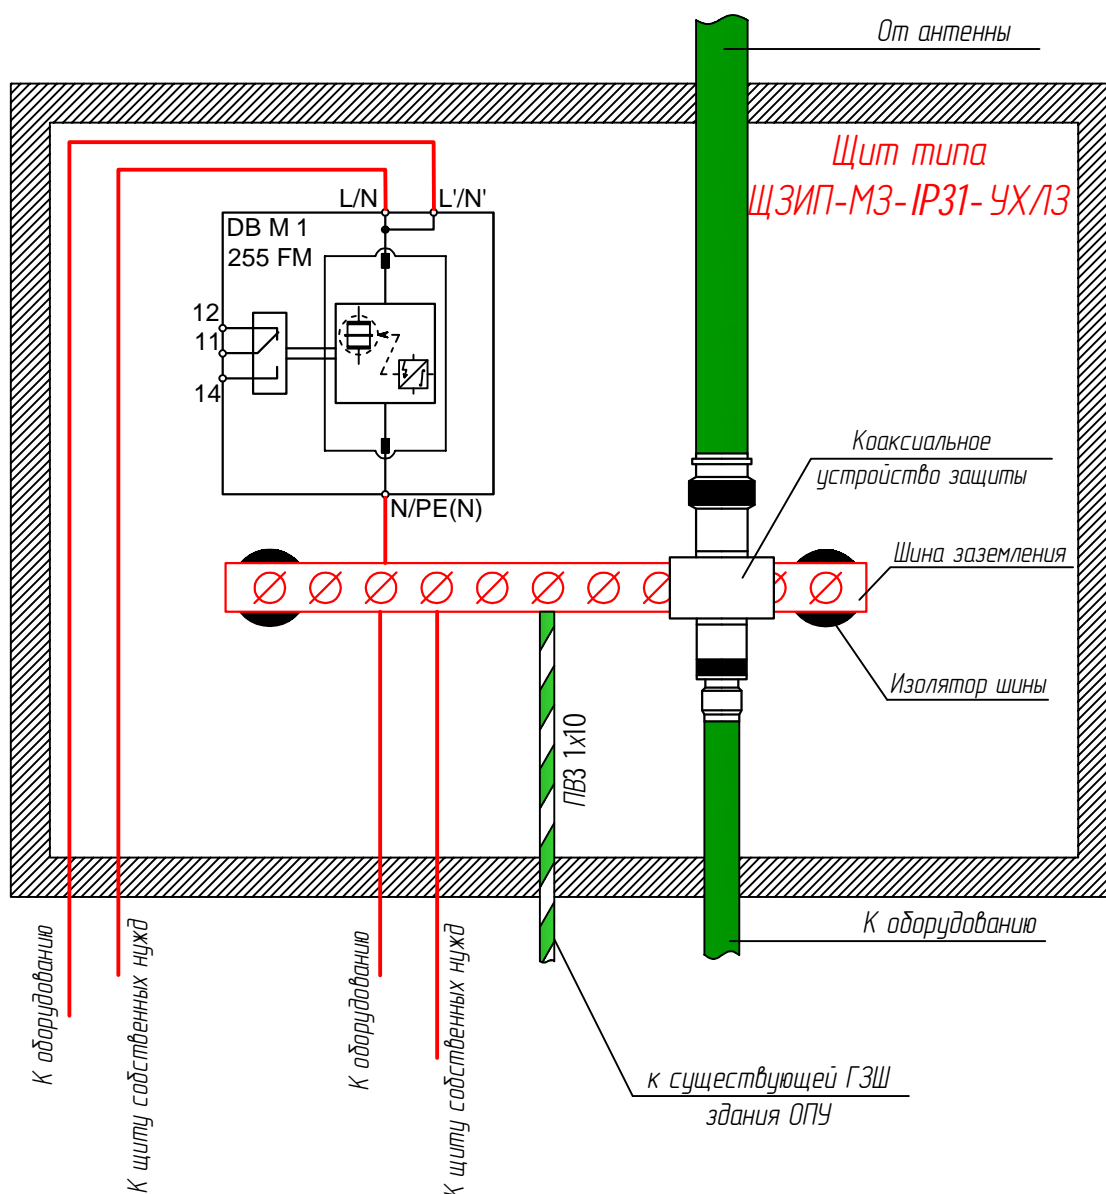

Согласовано:

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1209-11- МЗ

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС


Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П		Лещинский			09.11
РП.					
Н.контр.	Журавлев				09.11
Проверил	Журавлев				09.11
Разраб.	Нуриев				09.11
Исполн.					

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Залесье"


Стадия	Лист	Листов
Р	4	1

Щит типа ЩЗИП.


Молниеприемник

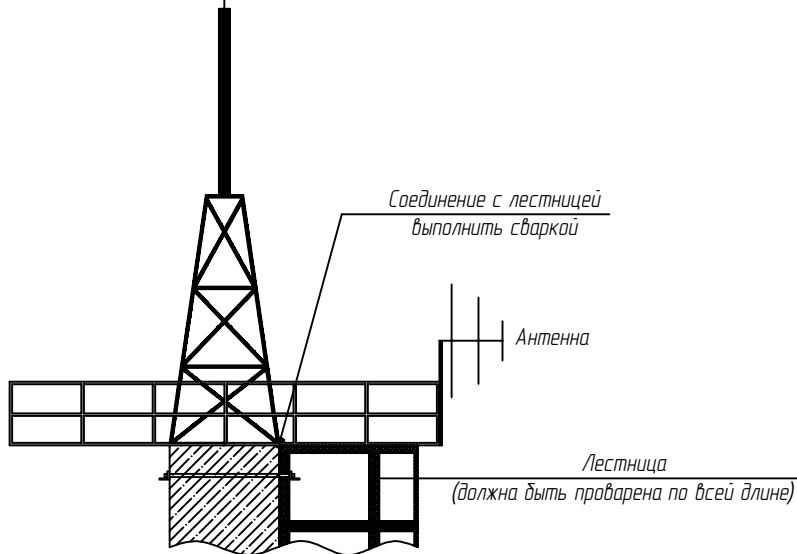

Заземление

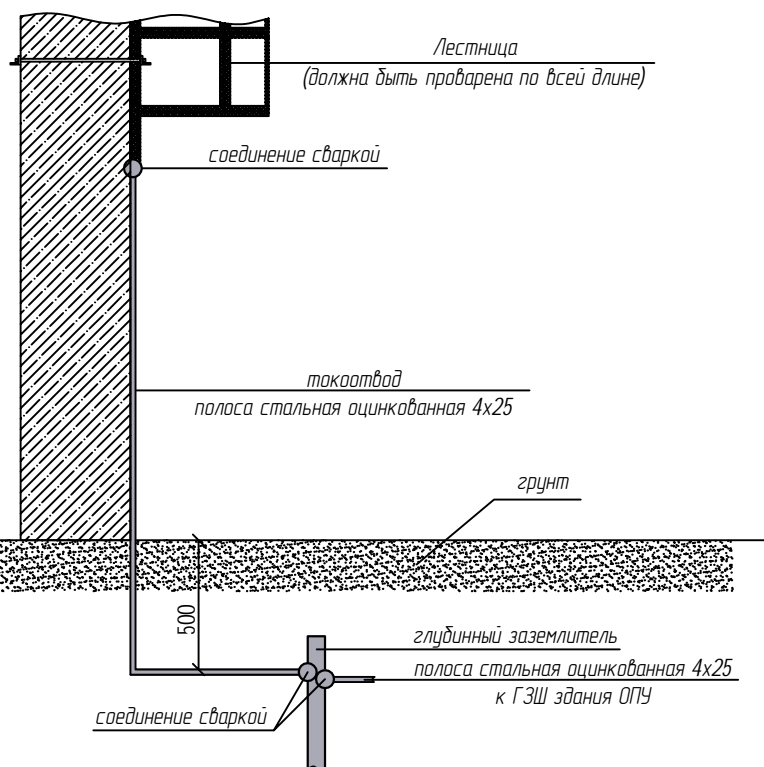

Глубинный заземлитель

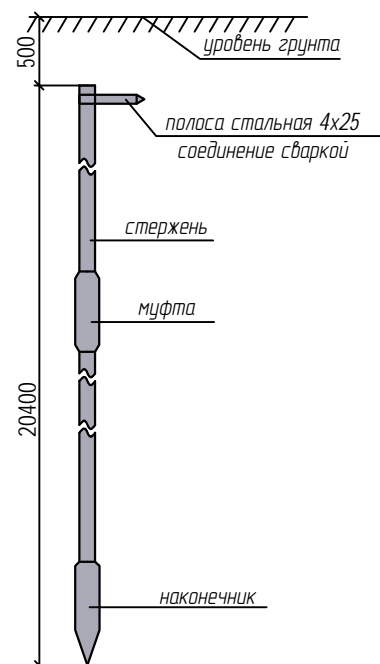

Согласовано:

Взаиминв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1209-11- МЗ

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

Изм	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П		Лещинский			09.11
РП.					
Н.контр.	Журавлев				09.11
Проверил	Журавлев				09.11
Разраб.	Нуриев				09.11
Исполн.					

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Залесье"

Стадия	Лист	Листов
Р	5	1

Узлы и детали

