



ЗАО «СТР»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.4/1, литер «В»
тел. (812) 612 12 61, факс (812) 331 61 99. e-mail: info@groupstr.ru <http://www.groupstr.ru>
Свидетельство № 0382.01-2010-7806149337-П-031 от 12 октября 2010г.
выданное НП «Объединение проектировщиков»

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования
опорного пункта управления ПС "Волга"

1009-11-МЗ

2011



ЗАО «СТР»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.4/1, литер «В»
тел. (812) 612 12 61, факс (812) 331 61 99. e-mail: info@groupstr.ru <http://www.groupstr.ru>
Свидетельство № 0382.01-2010-7806149337-П-031 от 12 октября 2010г.
выданное НП «Объединение проектировщиков»

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования
опорного пункта управления ПС "Волга"

1009-11-МЗ

Ген. директор:

Р.В. Журавлев

ГИП:

В.Г. Лещинский

2011

Лист согласований к рабочему проекту 1009-11-МЗ:

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечания
1009-11-МЗ-С	Содержание	стр.2
1009-11-МЗ-ПЗ	Пояснительная записка	стр.3-6
1009-11-МЗ	Схема монтажная	стр.7
1009-11-МЗ	Щит типа ЩЗИП	стр.8
1009-11-МЗ	Узлы и детали	стр.9
1009-11-МЗ-СС	Спецификация оборудования, изделий и материалов	стр.10

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						1009-11-МЗ-С		
						Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГИП		Лещинский			09.11			
Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Волга"						Стадия	Лист	Листов
РП.						Р	1	1
Н.Контр						Журавлев		09.11
Проверил						Журавлев		09.11
Разраб.						Нуриев		09.11
Исполн.								
Содержание						СТР ЗАО «СТР»		






Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечания
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. 7-е издание.	
ГОСТ 21.101-97	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах	
ГОСТы 50571	Электроустановки здания	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий	
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	
ПОТ РМ-016-2001	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.	
ГОСТ 12.1.030-81	Электробезопасность, защитное заземление, зануление	
ПТЭЭП 2003	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	
СО 153-34.21.122-2003	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	

Технические решения, принятые в документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных документацией мероприятий.

Главный инженер проекта

В.Г. Лещинский

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Главный инженер проекта										В.И. Лещинский															
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		1009-11-МЗ-ПЗ																			
Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС																															
ГИП		Лещинский				09.11		Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Волга"										Стадия		Лист		Листов									
																		Р		2,1		4									
Н.Контр		Журавлев				09.11		Пояснительная записка												ЗАО «СТР»											
Проверил		Журавлев				09.11																									
Разраб.		Нуриев				09.11																									
Исполн.																															

лестницей и с молниеприемным заземлителем. Полоса монтируется к телу мачты на дюбель-гвозди.

- В качестве молниеприемного заземлителя используется заземлитель глубинного типа длиной 20,4 м и диаметром 16мм. Глубинный заземлитель монтируется на расстоянии 1м от антенно-мачтового сооружения.
- От молниеприемного заземлителя прокладывается в грунте стальная оцинкованная полоса 4х25, полоса прокладывается на глубине 0,5м вдоль здания ОПЧ до места ввода. Полоса заканчивается на стене здания ОПЧ на высоте 0,5м. Соединение полосы с молниеприемным заземлителем выполняется сваркой. Другой конец полосы, для удобства монтажа внутри здания ОПЧ, соединяется болтовым соединением с проводом ПВЗ 1х25, который вводится в здание ОПЧ и подключается к ГЗШ здания ОПЧ.
- Болтовое соединение предусматривается для возможности выполнения замеров сопротивления растеканию заземлителя.
- Выполняется защита сварочных и болтовых соединений:
 - гидрофобной лентой - для защиты в грунте;
 - кузбасслаком - на открытом воздухе.

3. Защита оборудования от вторичных проявлений молний.

Для защиты оборудования на объекте:

- Монтируется щит типа ЩЗИП-МЗ-IP31-УХЛЗ:
 - с УЗИП класса I + II (DB M1...FM) - по питанию
 - с коаксиальным устройством защиты (DS-TNC M/W) - по СВЧ.
- Шина заземления щита подключается к ГЗШ здания ОПЧ.
- Если в помещении с оборудованием отсутствует потенциалыравнивающий проводник (ПВП) то необходимо его смонтировать и подключить к ГЗШ здания ОПЧ. ПВП должен начинаться и заканчиваться на ГЗШ здания ОПЧ.
- Подключение ГЗШ здания ОПЧ к системе заземления и уравнивания потенциалов территории подстанции произвести в узле, на расстояние не ближе 15м от точки заземления нейтрали трансформаторов.
- Технологические отверстия сделанные во время работ в стене здания ОПЧ заделываются негорючим герметиком и цементно-песочной смесью.

4. Расчет сопротивления растеканию заземлителя

Климатическая зона 3.

Усредненное сопротивление грунта до глубины 20м $\rho = 100 \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

Определим сопротивление растеканию тока на глубинном заземлителе в грунте,

$$R = K \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{2L}{d} = 1 \frac{105}{2\pi \cdot 20,4} \ln \frac{2 \cdot 105}{0,016} = 7,8 \text{ (Ом)}.$$

где:

K - коэффициент сезонности;

ρ - удельное сопротивление грунта;

L - длина глубинного заземлителя;

d - диаметр глубинного заземлителя.

По СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ-7 отсутствует требование к величине сопротивления растеканию тока на молниеприемном заземлителе.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1009-11-МЗ-ПЗ

Лист

2,3

По стандартам МЭК сопротивление растеканию тока на молниеприемном заземлителе не более 10 Ом.

Сопротивление растеканию тока соответствует стандартам МЭК.

5. Указания по монтажу

Монтаж проектируемого оборудования вести в соответствии с проектом, "Правилами устройства электроустановок" (Главгосэнергонадзор России, 2003 г.), "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М -016-2001 РД-153-34.0-03.150-00)", (2001 г.), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (2003 г.), СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

- Открыто проложенные защитные заземляющие проводники, должны иметь окраску (жёлто-зелёную), удовлетворяющую требованиям ПУЭ (7-ое изд, п. 1.1.29).
- Прокладку электросетей вести во взаимосвязке с другими коммуникациями. Кабельные линии выполнить так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений.
- Средства индивидуальной защиты рабочих, применяемые в процессе выполнения электромонтажных работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты рабочих, общие требования и классификация».
- Щит типа ЩЗИП монтируется на стену на высоте 1.5 м.

6. Организация эксплуатации

Потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок.

Устройства защита оборудования от вторичных проявлений молний в сооружении и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Задачей эксплуатации устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности.

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний ежегодно перед началом грозового сезона производятся проверка и осмотр всех устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний. Во время осмотра и проверки устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний рекомендуется:

проверить визуальным осмотром целостность проводников, надежность их соединения и крепления;

выявить элементы устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний, требующие замены или ремонта;

проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств защиты оборудования от вторичных проявлений молний;

Все электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия;

На объекте должна находиться оперативно-техническая документация, комплекты электро и пожаробезопасности.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1009-11-МЗ-ПЗ

Лист


24

Согласовано:

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

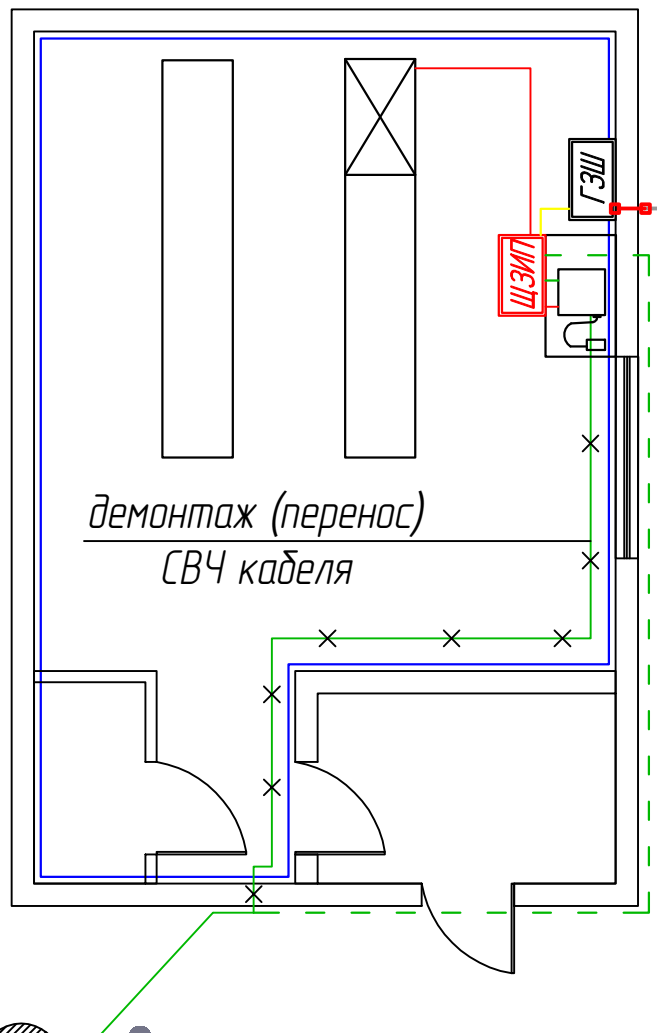

Радиомачта

Проектируемый глубинный
заземлитель

Металлическая лестница

Условные обозначения:



Радио аппаратура



Существующий щит собственных нужд



Существующая ГЗШ здания ОПЧ



Проектируемый ЩЗИП



Наконечник типа Т/Л (для болтового соединения)

Полоса стальная оцинкованная 4x25

Провод ПВЗ 1x10

Провод ПВЗ 1x25

Кабель питания

Потенциалуравняющий проводник (ПВП)

Перенос существующего СВЧ кабеля

1009-11- МЗ


Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

Изм	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П		Лещинский			09.11
РП.					
Н.контр.	Журавлев				09.11
Проверил	Журавлев				09.11
Разраб.	Нуриев				09.11
Исполн.					

Молниезащита и заземление здания и
радиоборудования опорного пункта
управления ПС "Волга "

Стадия	Лист	Листов
Р	3	1

Схема монтажная.



2021 год



Подпись и дата

Инв. № подл.

1009-11- M3

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

*Молниезащита и заземление здания и
радиоборудования опорного пункта
управления ПС "Волга"*

Стадия	
--------	--

Луст

Листов

A

4


1

Щит тунга ЩЗИП.




3AO "СТР"


Молниеприемник

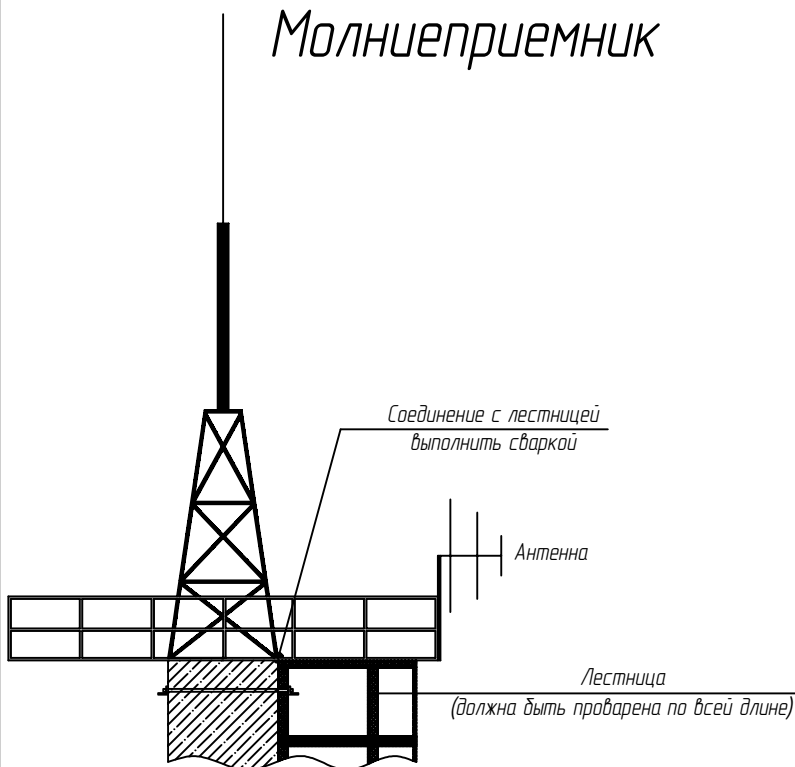

Заземление

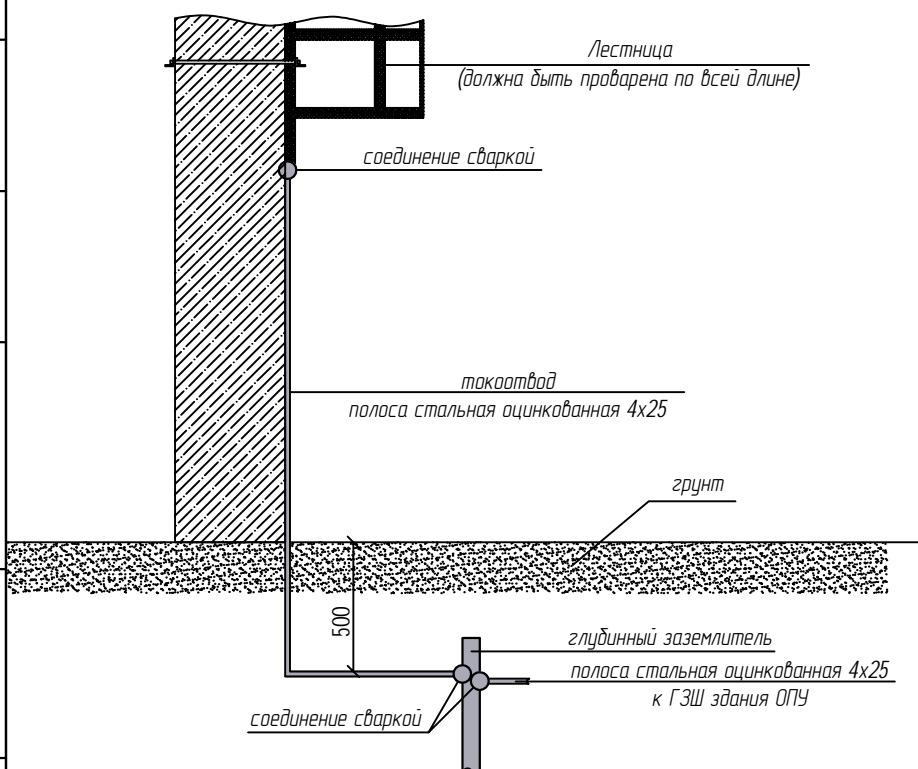

Глубинный заземлитель

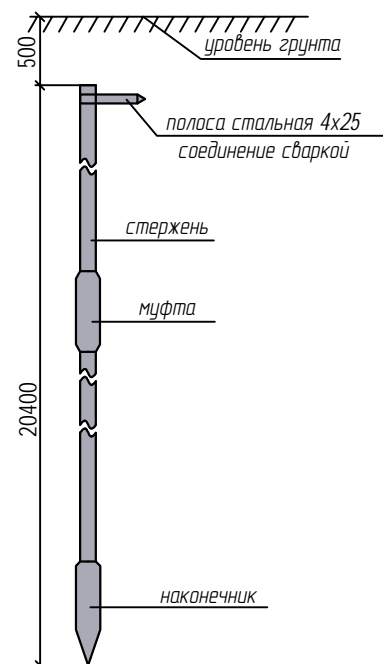

Согласовано:

Взаиминв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1009-11- МЗ

Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС

Изм	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г И П		Лещинский			09.11
РП.					
Н.контр.	Журавлев				09.11
Проверил	Журавлев				09.11
Разраб.	Нуриев				09.11
Исполн.					

Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Волга"

Стадия	Лист	Листов
Р	5	1

Узлы и детали

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Установочные изделия							
1.1	Щит типа ЩЗИП-МЗ-IP31-УХ/13		ЩЗИП-МЗ-IP31-УХ/13	ЗАО "Райдо"	шт.	1		
1.2	УЗИП Тип-1, класс-1, 255В		DB M 1 255 FM	"DEHN"	шт.	1		
1.3	Коаксиальное устройство защиты для подключения TNC (папа/мама)		DS-TNC M/W	"Bettermann"	шт.	1		
2	2. Монтажное оборудование							
2.1	Полоса стальная оцинкованная 4x25 ГОСТ 103-93		Полоса 4x25	ЗАО "Райдо"	м	24		
2.2	Глубинный заземлитель 20,4м. (17x1,2м), d=16 мм			ЗАО "Райдо"	комп.	1		
2.2.1	Стержень			ЗАО "Райдо"	шт.	17		Составляющая комп. глубинного заземлителя
2.2.2	Муфта			ЗАО "Райдо"	шт.	17		Составляющая комп. глубинного заземлителя
2.2.3	Наконечник			ЗАО "Райдо"	шт.	1		Составляющая комп. глубинного заземлителя
2.2.4	Головка			ЗАО "Райдо"	шт.	5		Составляющая комп. глубинного заземлителя
2.2.5	Переходник SDS max			ЗАО "Райдо"	шт.	1		1шт. на 8 комп. глубинных заземлителей
3	3. Материалы и кабельные изделия							
3.1	Провод с медными жилами ПВ3 1x10		ПВ3 1x10	ООО "Электрокабель"	м	2		
3.2	Провод с медными жилами ПВ3 1x25		ПВ3 1x25	ООО "Электрокабель"	м	1		
3.3	Кабельный наконечник Т/Л-25		Т/Л-25	ЗАО "Райдо"	шт.	2		
3.4	Огнеупорный герметик 1200 °С (черный)		DB Fire Sealant 1200 °C	"DEN BRAVEN / ZWALUW"	шт.	1		
3.5	Цементно-песчаная смесь М-150		ЦПС М-150	ЗАО "Райдо"	кг	1		
3.6	Гидрофобная лента			ЗАО "Райдо"	м	3		1м на 1 сварочное соединение
3.7	Кузбасслак			ЗАО "Райдо"	шт.	1		
3.8	Крепежные изделия			ЗАО "Райдо"	комп.	1		

						1009-11- МЗ-СС			
						Реконструкция цифровой радиосвязи Рыбинского РЭС			
Изм	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление здания и радиооборудования опорного пункта управления ПС "Волга "	Стадия	Лист	Листов
Г И П		Лецинский			09.11		Р	6	1
РП.						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н.контр.	Журавлев				09.11				
Проверил	Журавлев				09.11				
Разраб.	Нуриев				09.11				
Исполн.									