


Размещение оборудования системы оповещения на плане объекта

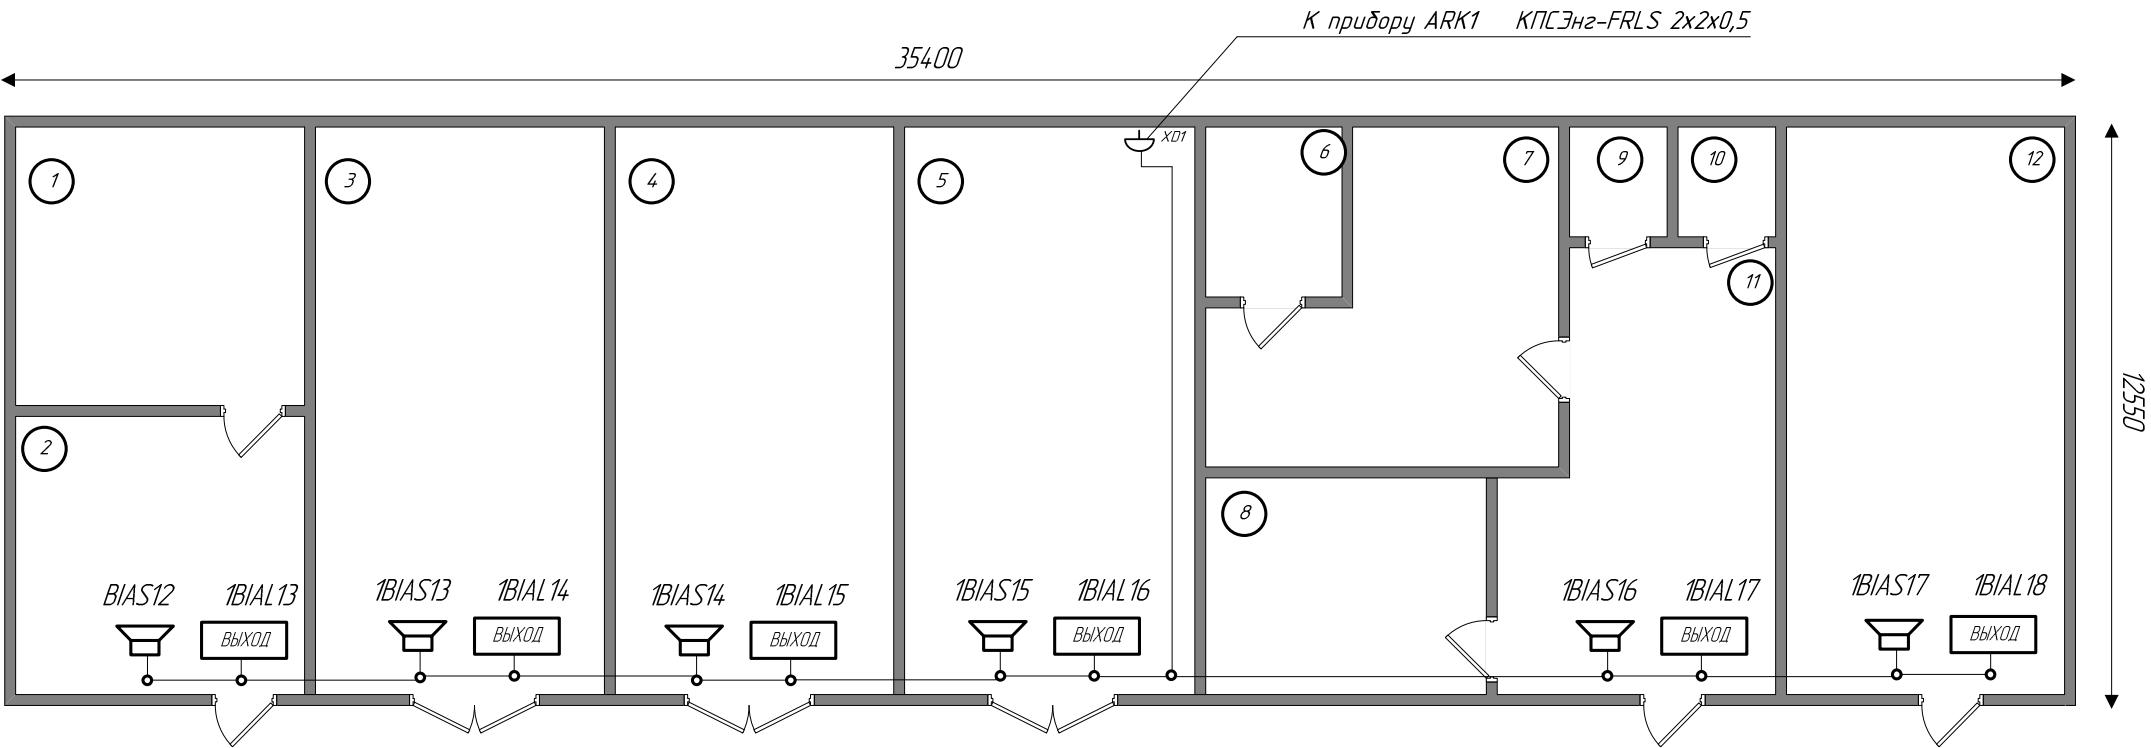

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
1	склад	30,3
2	склад	26,5
3	автомобильный бокс	66,7
4	автомобильный бокс	66,5
5	автомобильный бокс	65,3
6	склад	9,9
7	склад	50,0
8	склад	22,1
9	туалет	5,2
10	туалет	5,2
11	склад	40,9
12	склад	69,0

- 1Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭж-ФРЛС 1х2х0,5 с медными жилами.  
2Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.  
3Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-10/15 ПС			
						Филиал ПАО «МРСК Центра–«Смоленскэнерго»			
						склад-навес Вяземского РЭС №3 Смоленская обл,г. Вязьма, ул. Кронштадская, д.113			
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Система оповещения	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	8
ГИП	Новиков					План размещения оборудования	ООО «Нексус»		
Проверил	Шапуров								
Разработал	Ухналев								

Инв.№	Взам. инв. №
Подп. и дата	