


Схема электрических соединений

К следующему извещателю  
или оконечному резистору  
7,5Ком.

Рис. 1. Схема подключения извещателя ИПР513-10

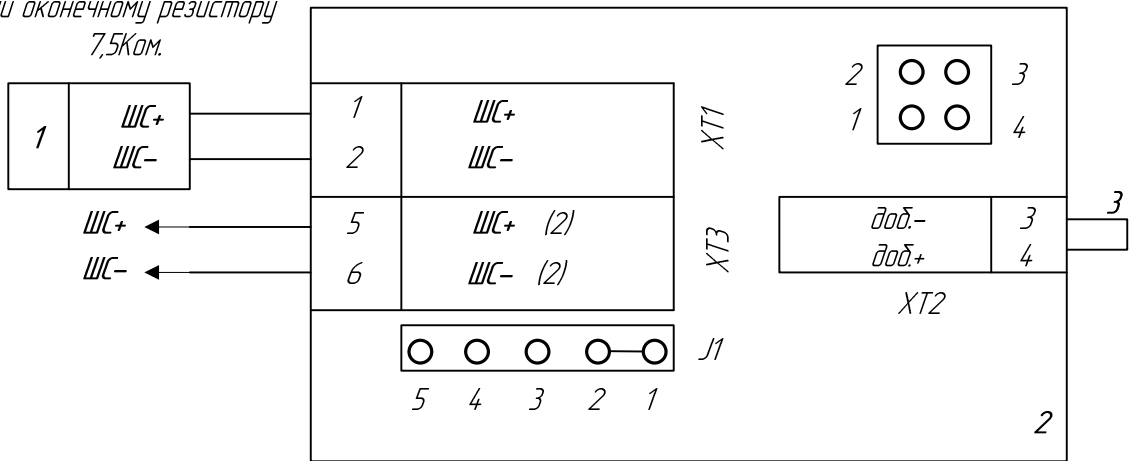

1 – ППК; 2 – ИПР513-10; 3 – перемычка

Рис. 1. Подключение ручного извещателя ИПР513-10 имитацией дымового извещателя

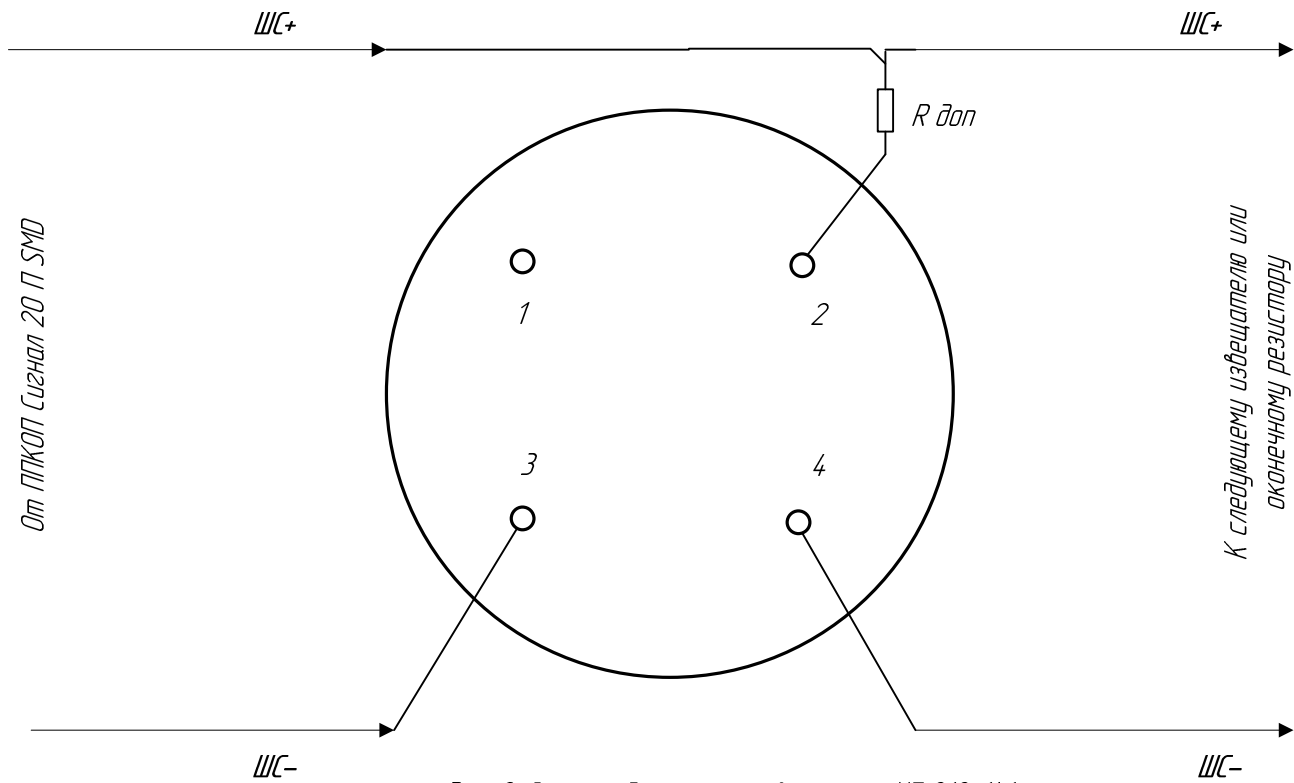


Рис. 2. Схема подключения извещателя ИП 212-141

Взам. инв. №									
Подп. и дата							22-51/13 ПС		
							Филиал ОАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» Здание гаражей Угранского РЭС Смоленская обл, пгт. Уграны, ул. Ленина, д. 66.		
Инв. №	Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации		
							Стадия	Лист	Листов
							РП	6	6
	ГИП	Новиков					Схема соединений		
	Проверил	Шапуров							
	Разработал	Ухнаев					ООО "Нексус"		