


Размещение оборудования системы пожарной сигнализации на плане объекта. 1 этаж

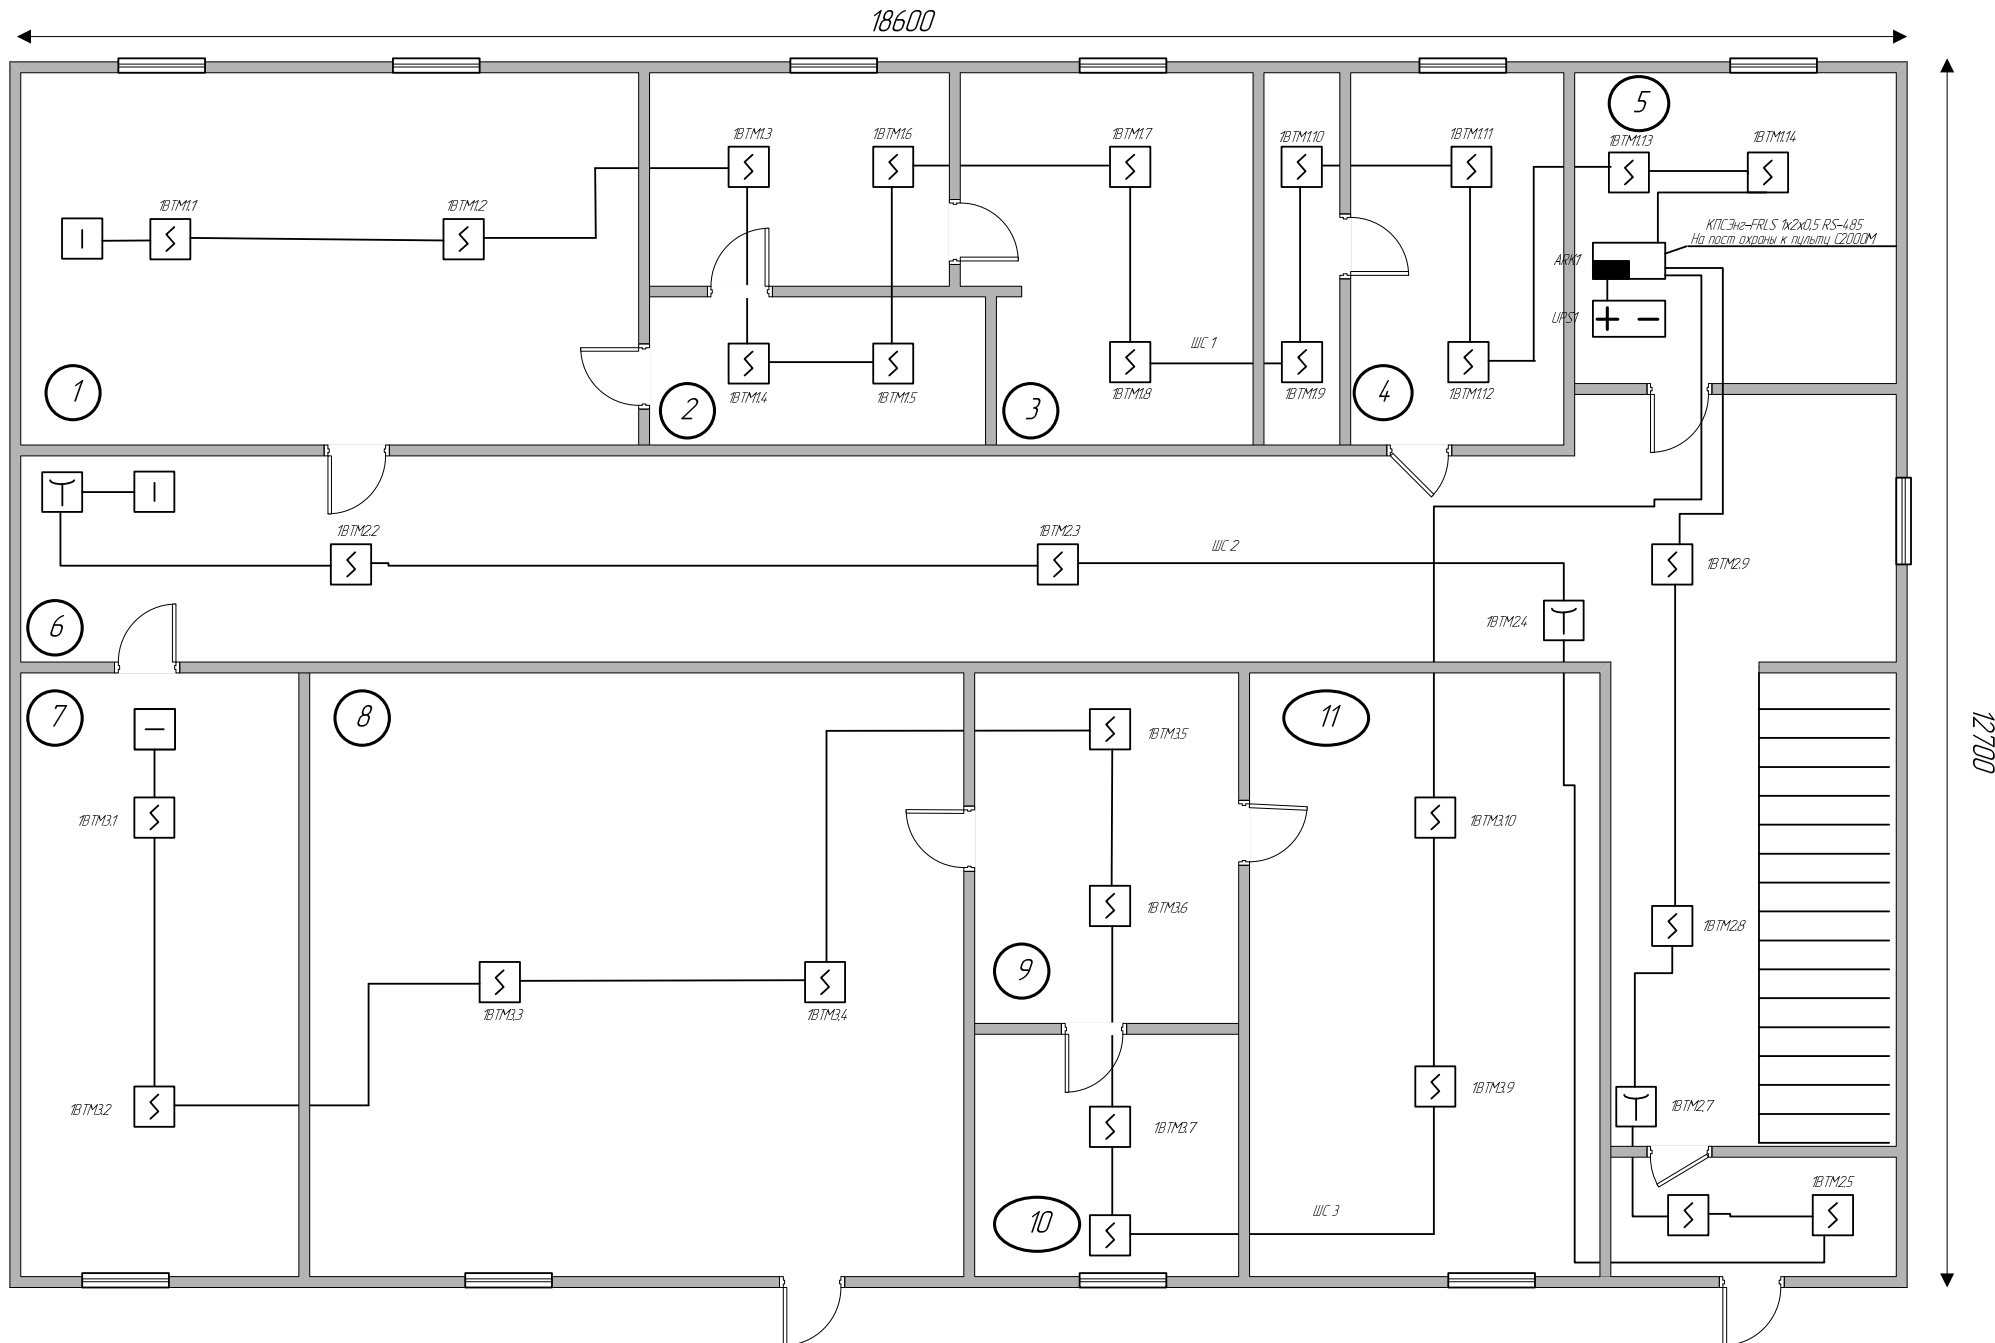

№	Наименование	Кв.м.
1	Комната водителей	23,0
2	Комната водителей	7,0
3	Комната водителей	5,0
4	Бытовое помещение	8,1
5	Бытовое помещение	11,1
6	коридор	27,7
7	Бытовое помещение	13,7
8	Начальник	33,4
9	приемная	7,8
10	секретарь	7,5
11	Заместитель начальника	18,2

1. Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2. Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3. Конечные элементы (сопротивление 4,8 КОМ) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-14/15 ПС			
						Филиал ПАО «МРСК Центра–«Смоленскэнерго» Рославльский РЭС здание СМУТ			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Автоматическая система пожарной сигнализации	Страница	Лист	Листов
							РП	2	8
Гип	Новиков					План размещения оборудования	ООО «Нексус»		
Проверил	Шапуров								
Разработал	Ухналев								