


54000

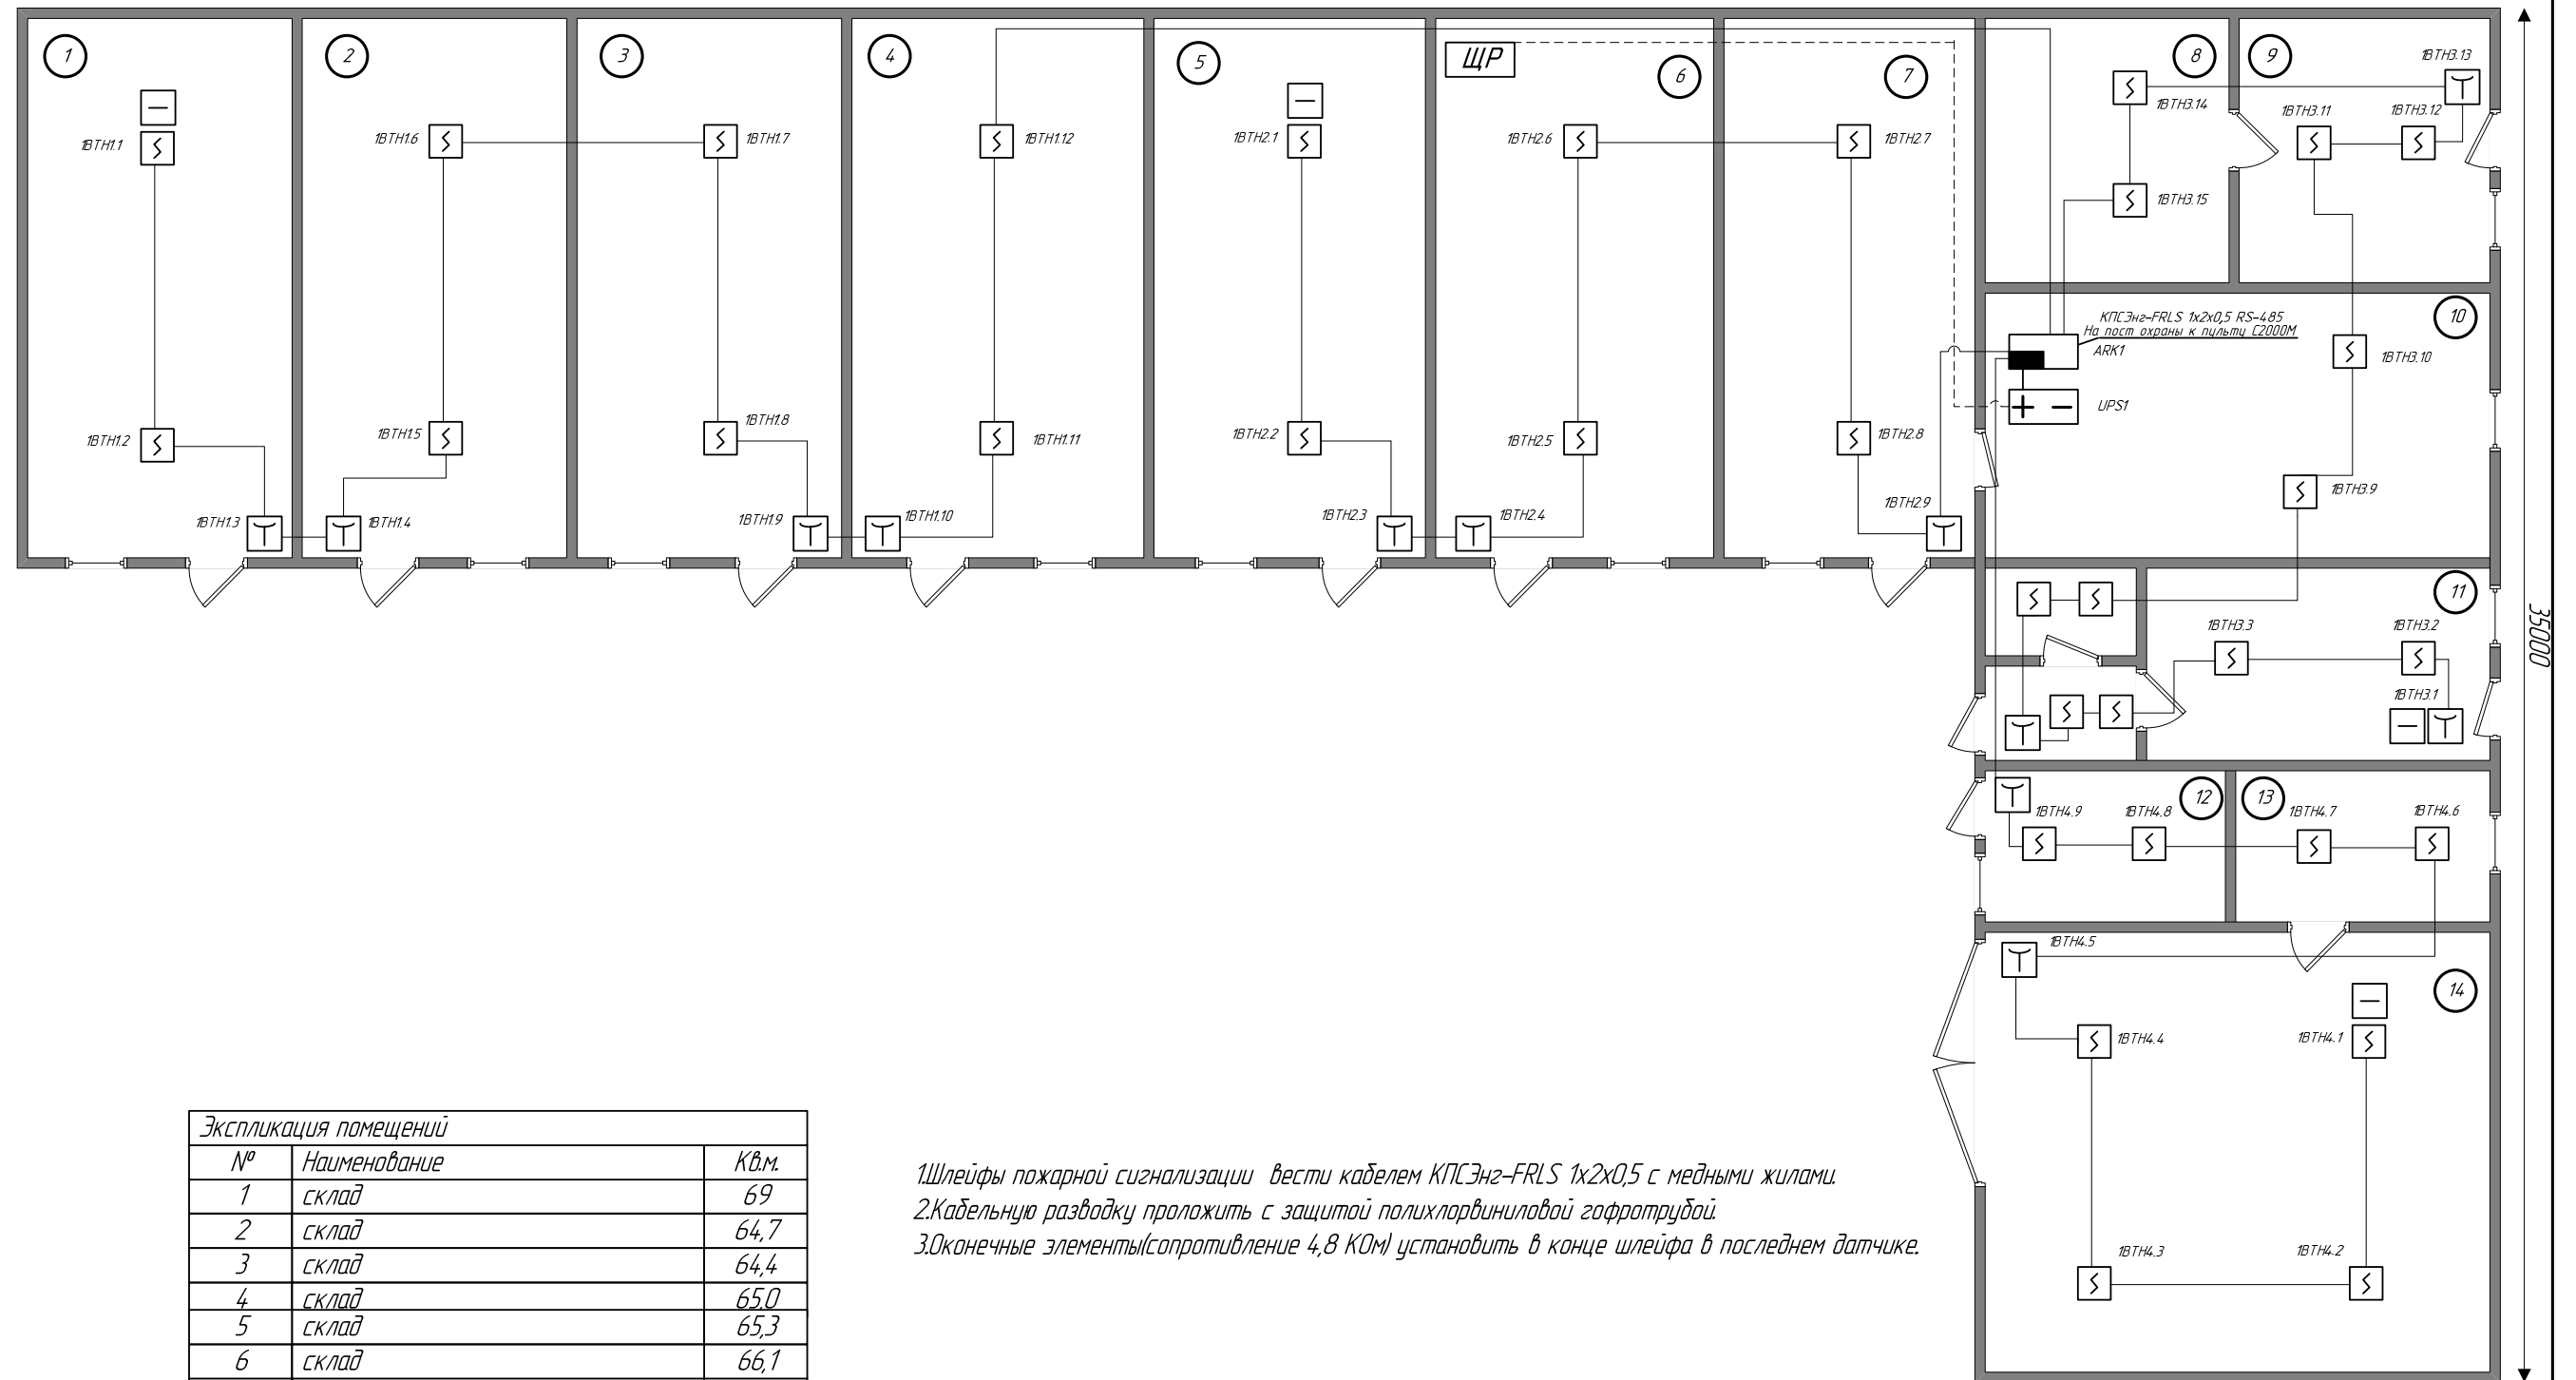

№	Наименование	Кв.м.
1	склад	69
2	склад	64,7
3	склад	64,4
4	склад	65,0
5	склад	65,3
6	склад	66,1
7	склад	64,4
8	склад	27,8
9	склад	34,3
10	склад	65,0
11	склад	43,7
12	склад	29,4
13	склад	33,9
14	склад	133,1

1. Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнз-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2. Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3. Конечные элементы (сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-10/15 ПС		
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» склад-набес Вяземского РЭС №3 Смоленская облг. Вязьма, ул. Кронштадская, д.113		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
						Автоматическая система пожарной сигнализации	Стадия	Лист
							РП	2
								8
ГИП	Новиков					План размещения оборудования	ООО «Нексус»	
Проберил	Шапуров							
Разработал	Укналёв							