


Размещение оборудования системы пожарной сигнализации на плане объекта.

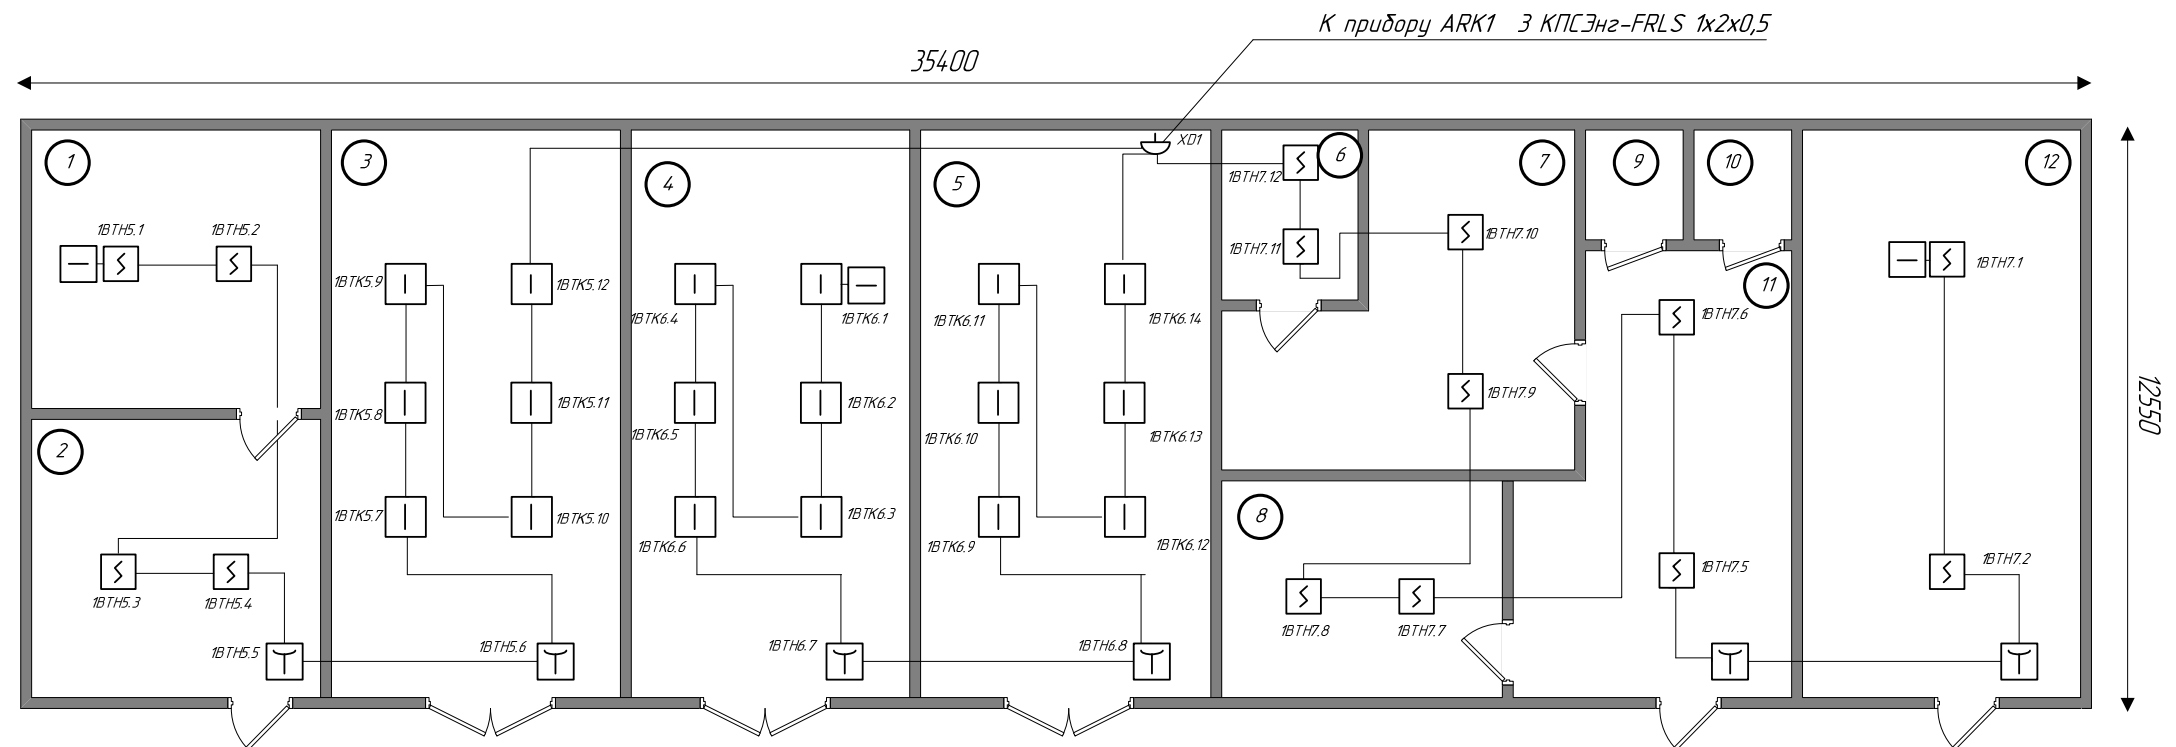

№	Наименование	Кв.м.
1	склад	30,3
2	склад	26,5
3	автомобильный бокс	66,7
4	автомобильный бокс	66,5
5	автомобильный бокс	65,3
6	склад	9,9
7	склад	50,0
8	склад	22,1
9	туалет	5,2
10	туалет	5,2
11	склад	40,9
12	склад	69,0

1. Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнз-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2. Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3. Конечные элементы (сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-10/15 ПС			
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» склад-набес Вяземского РЭС №3. Смоленская обл., Вязьма, ул. Кронштадская, д.113			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Автоматическая система пожарной сигнализации	Стация	Лист	
							РП	3	8
ГИП	Новиков					План размещения оборудования	ООО «Нексус»		
Проверил	Шапуров								
Разработал	Ухналев								