


Размещение оборудования системы оповещения на плане объекта 1этаж
18600

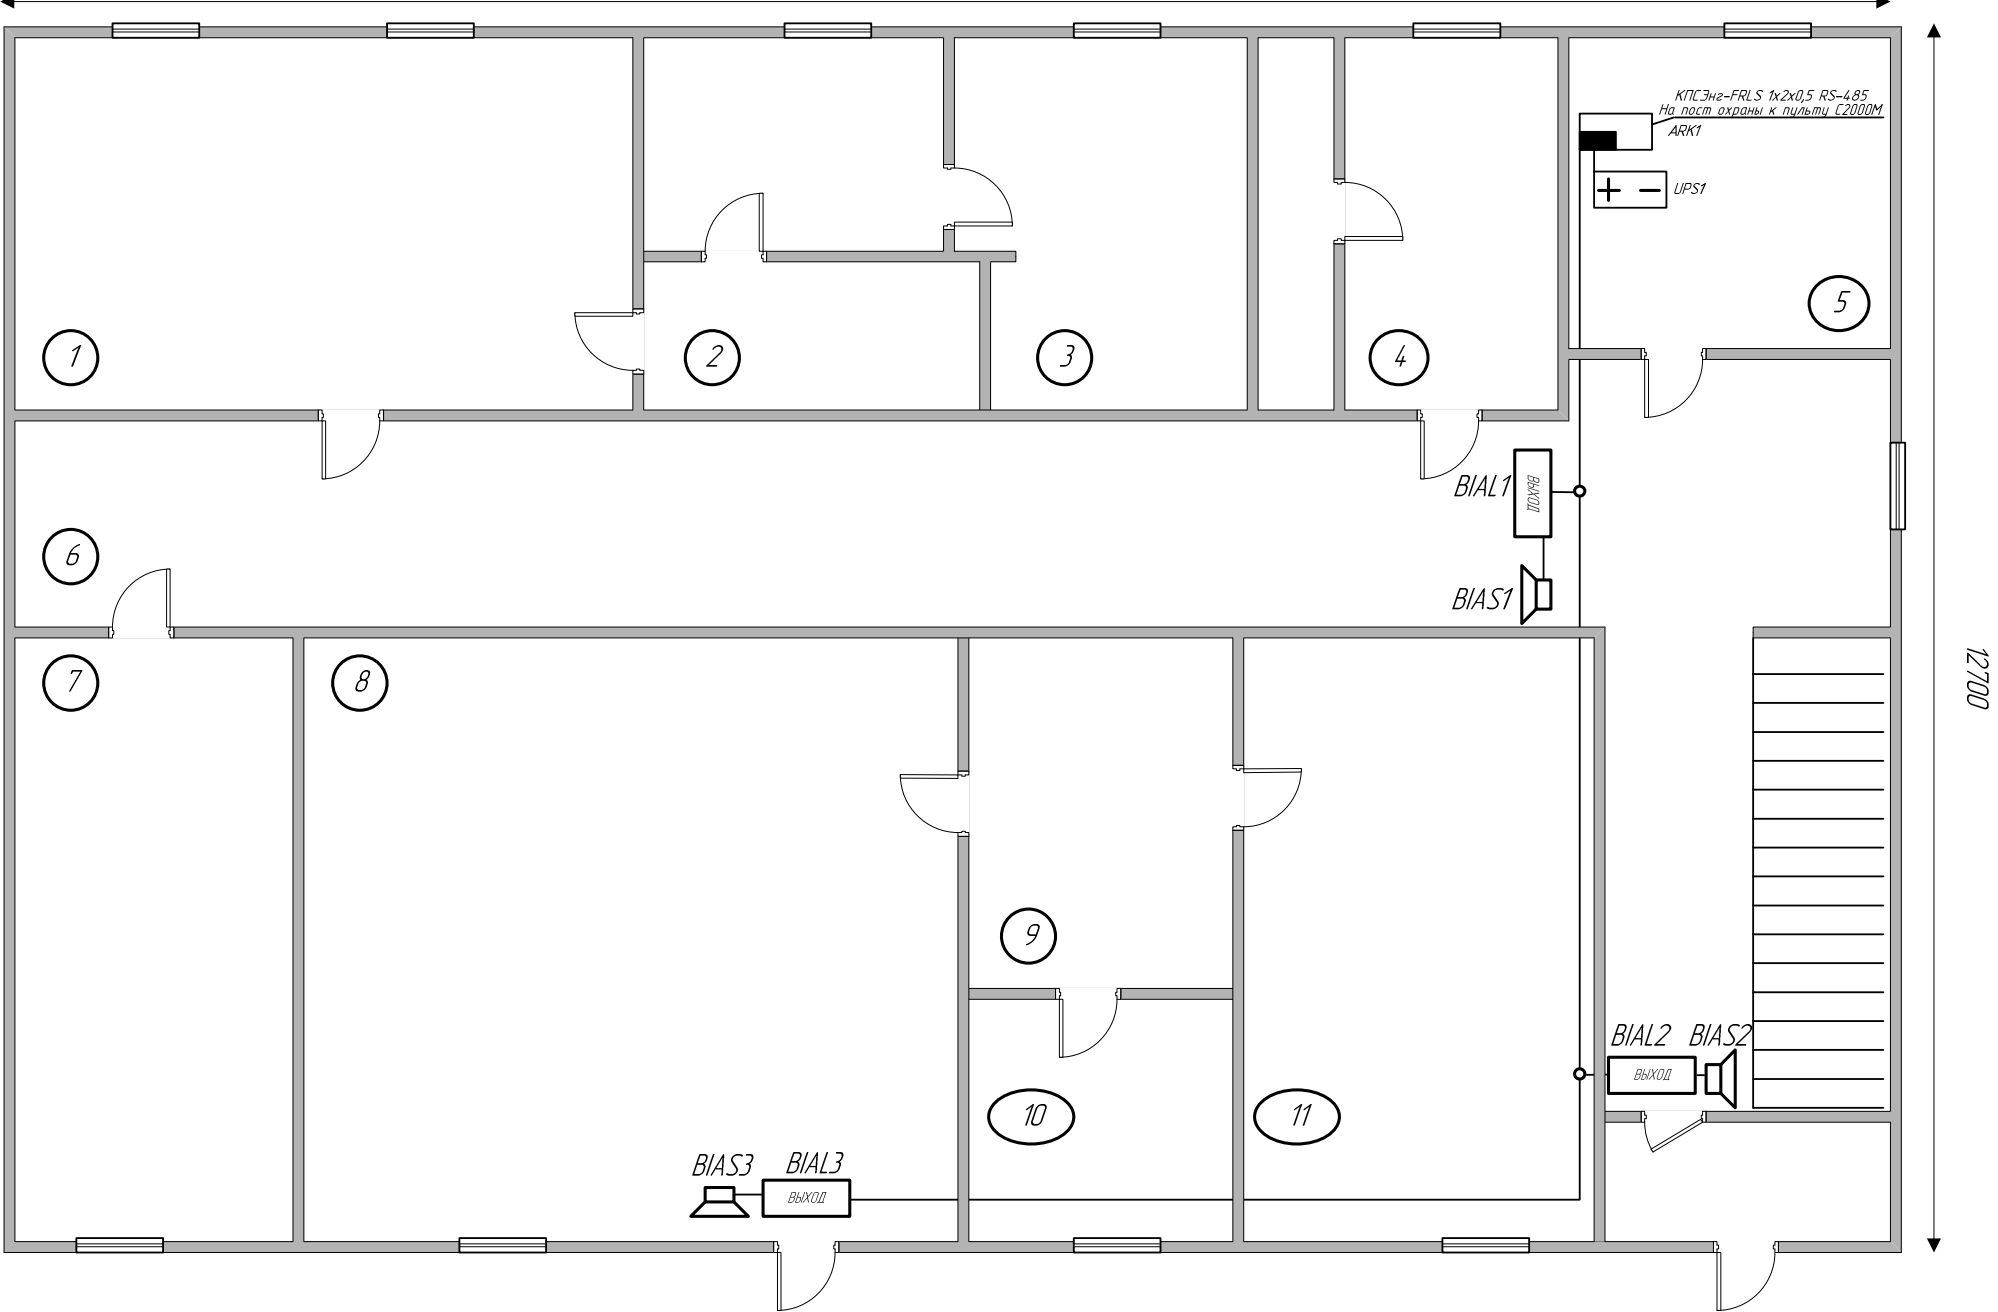

Экспликация помещений

№	Наименование	Кв.м.
1	Комната водителей	23,0
2	Комната водителей	7,0
3	Комната водителей	5,0
4	Бытовое помещение	8,1
5	Бытовое помещение	11,1
6	коридор	27,7
7	Бытовое помещение	13,7
8	Начальник	33,4
9	приемная	7,8
10	секретарь	7,5
11	Заместитель начальника	18,2

- 1.Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 с медными жилами.
2.Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3.Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-14/15 ПС		
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго» Рославльский РЭС здание СМУТ		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Система оповещения	Стадия	Лист
							РП	4
						План размещения оборудования		Листов
								8
ГИП	Набикав						ООО «Нексус»	
Проверил	Шапурав							
Разработал	Ухналев							