


Размещение оборудования системы оповещения на плане объекта 2 этаж
18600

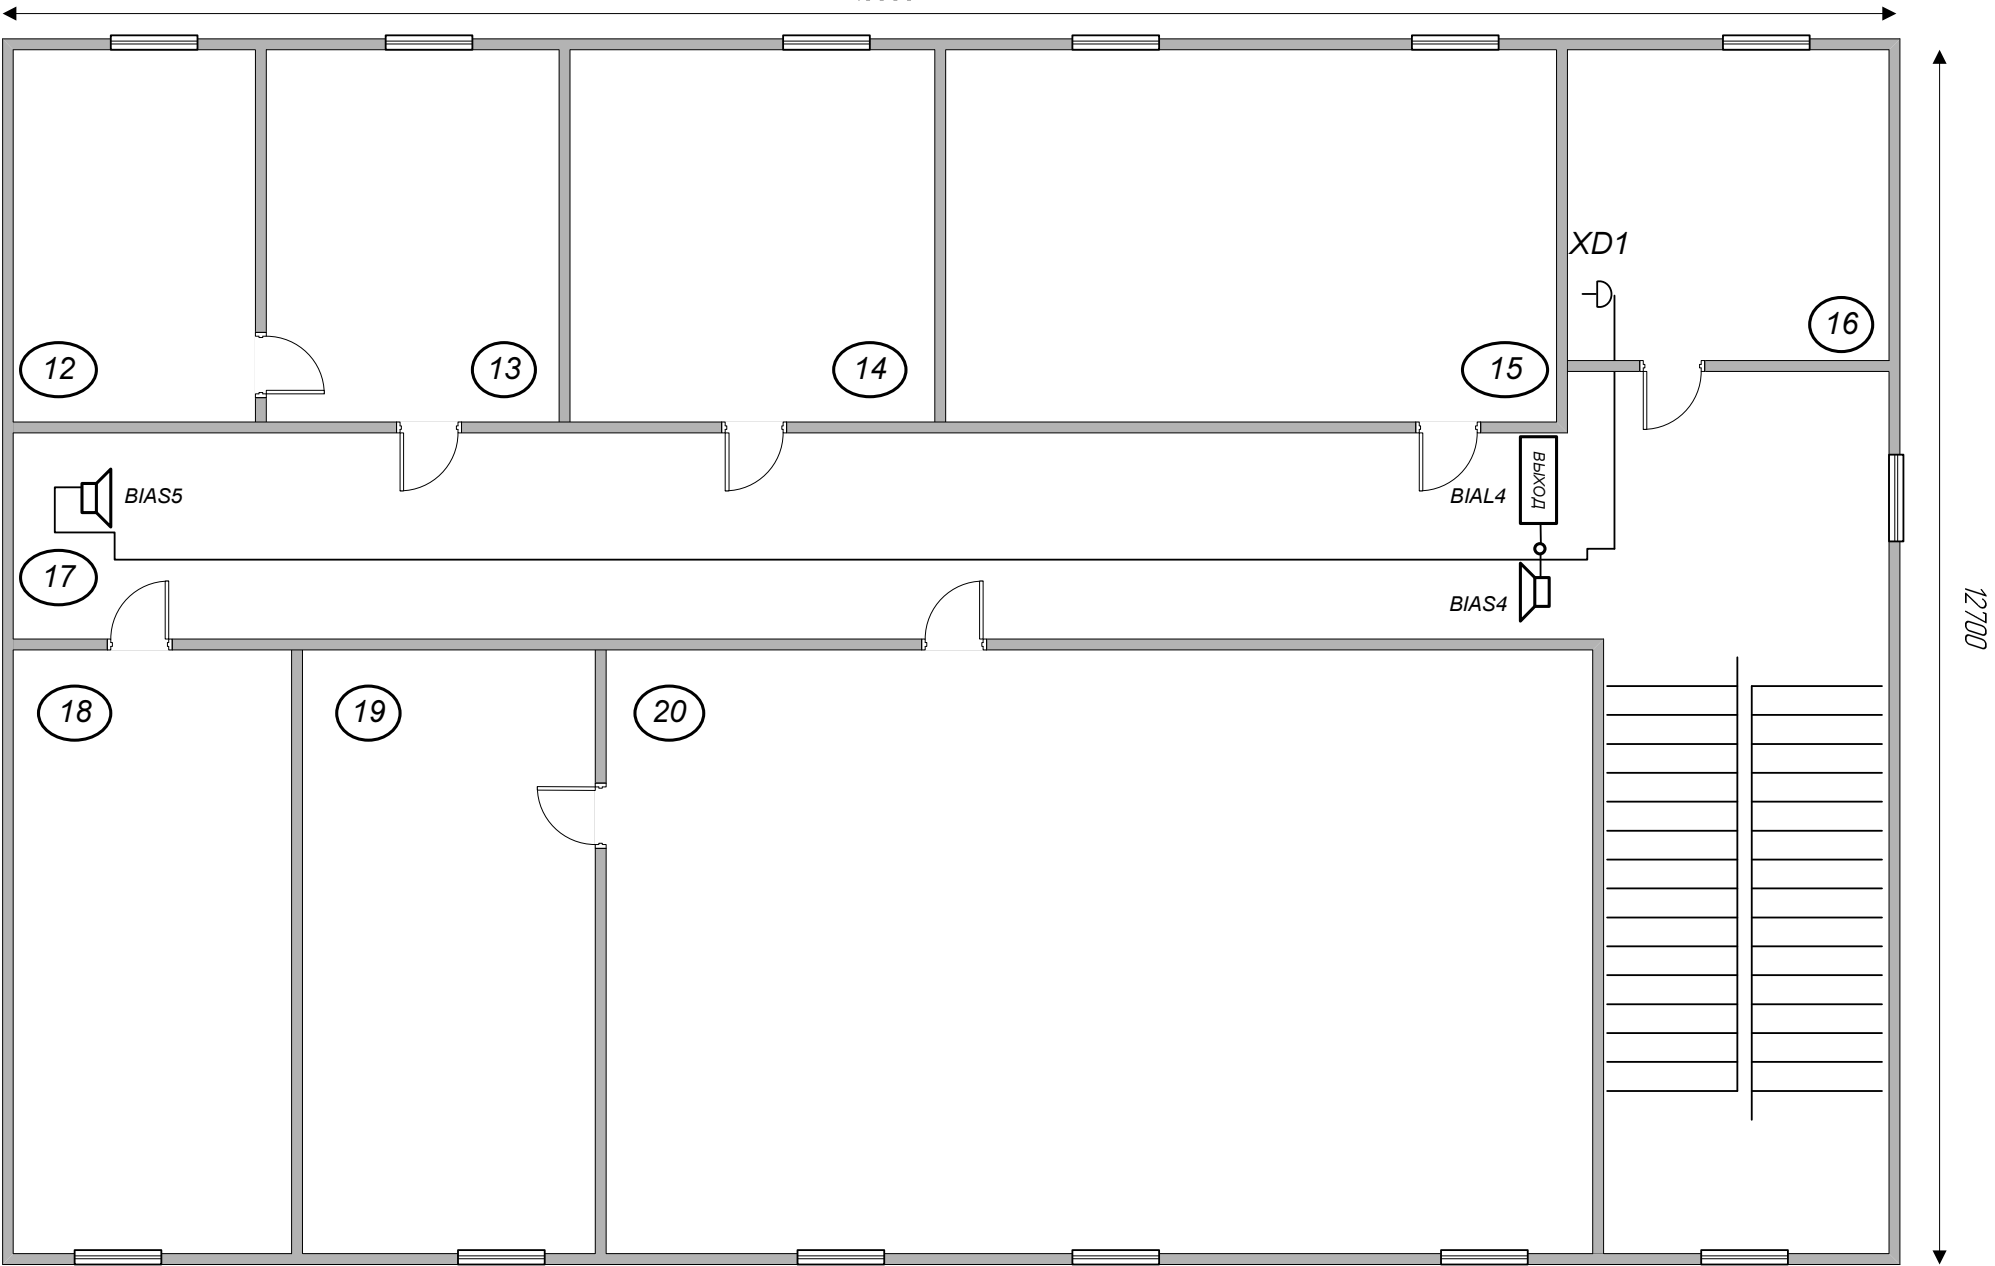

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
12	Бытовое помещение	12,6
13	раздевалка	13,0
14	раздевалка	13,4
15	раздевалка	19,3
16	Бытовое помещение	11,3
17	коридор	24,7
18	кладовка	20,6
19	Актный зал	14,5
20	Актный зал	44,0

- 1.Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2.Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3.Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-14/15 ПС		
						Филиал ПАО «МРСК Центра–«Смоленскэнерго»		
						Рославльский РЭС здание СМТ		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Система оповещения	Стadia	Лист
							РП	5
						План размещения оборудования		Листов
								8
ГИП	Нобиков						ООО «Нексус»	
Проверил	Шапуров							
Разработал	Ухналев							