


Размещение оборудования системы пожарной сигнализации на плане объекта.

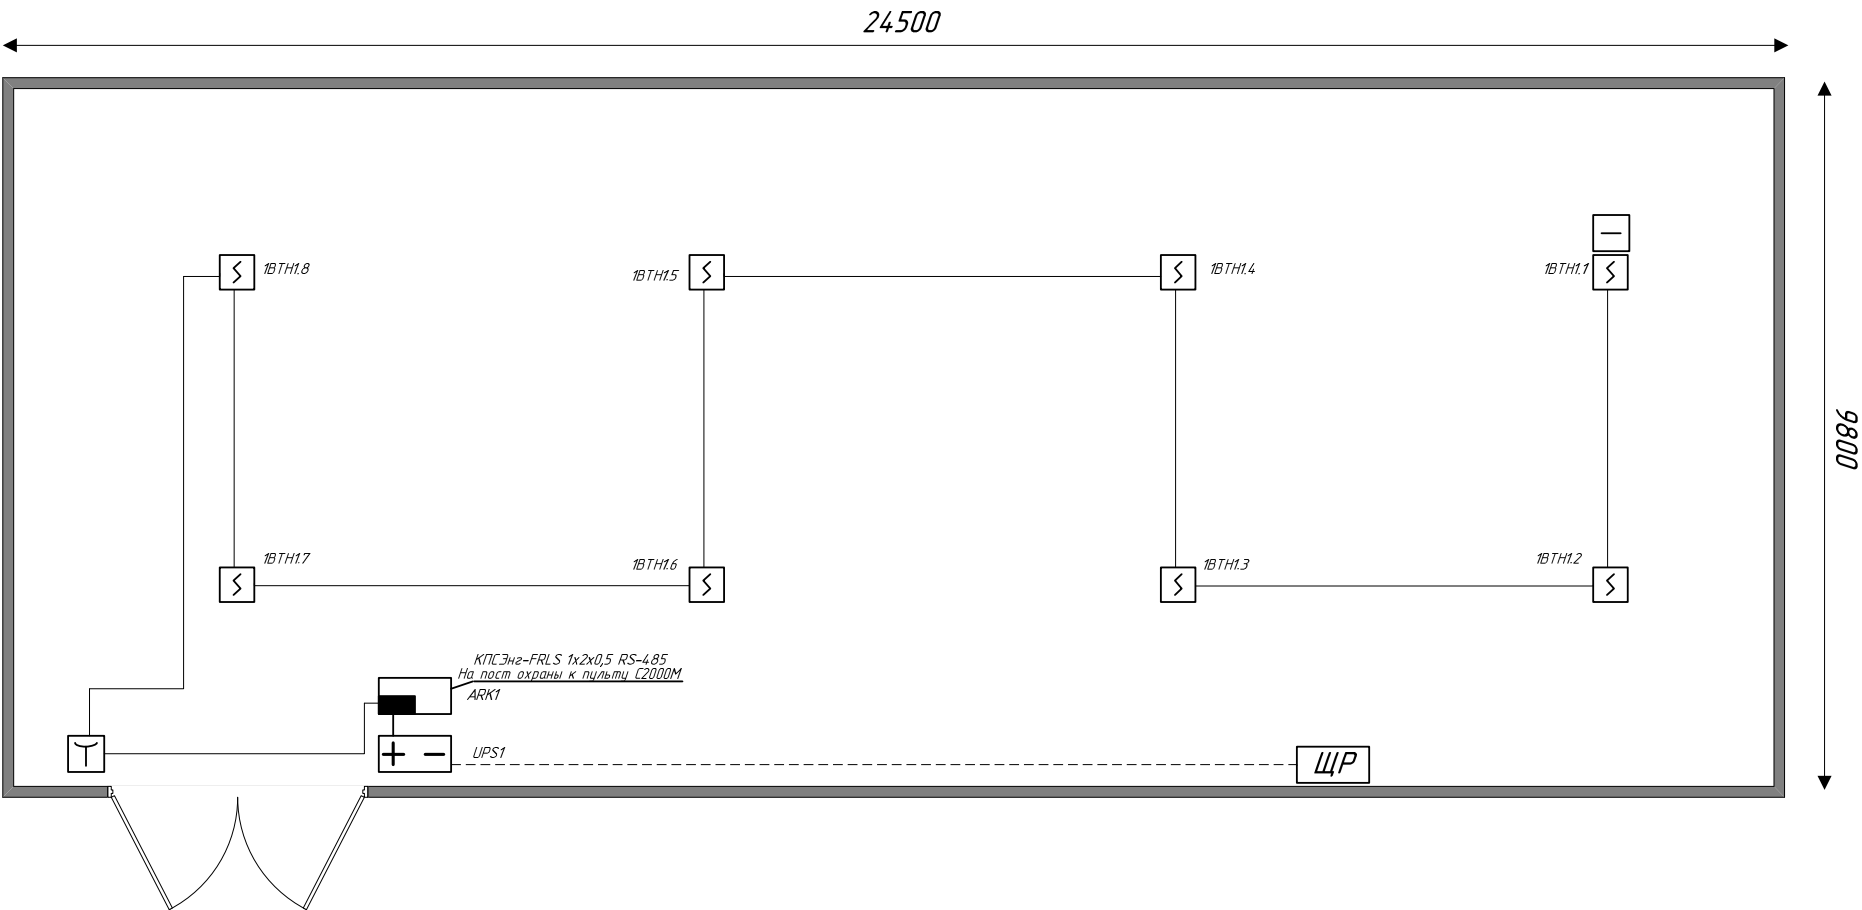

- 1Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнз-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.
2Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.
3Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
1	склад	2413

						01-11/15 ПС		
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»		
						Склад-ангар Вяземского РЭС №5		
						Смоленская обл, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.113		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации	Стадия	Лист
							РП	2
								6
ГИП		Набикав				План размещения оборудования	ООО «Нексус»	
Проверил		Шапурав						
Разработал		Ухналев						