

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов
« 02 » 03 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5115765

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения *строящегося многоквартирного жилого дома (ООО «Хайтек»)*, распо-
ложенного по адресу: *Липецкая обл., г. Грязи, ул. Осавиахима, 3, кадастровый (или услов-
ный) номер: 48:02:0000000:8649 (34 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №ЭП-2016-276-ППО от 07.02.2017 г.; письмо администрации Грязинского муниципального района № 643 от 29.11.2016 г.


Внести следующие изменения в текст технического задания №5115765 от 18.07.2016 г.:

Пункт 2.1.2 состава работ изложить в следующей редакции:

2.1.2. От коммутационного аппарата №10 РУ 0,4 кВ ТП №60Л/2х400 кВА построить КЛ 0,4 кВ до ПУ заявителя, расположенного на границе земельного участка заявителя, ориентиро-
вочной протяженностью 136 м, из них 120 м – методом ГНБ;

Остальные пункты технического задания №5115765 от 18.07.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш


Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин



Исп. Бухалова Л.Н.

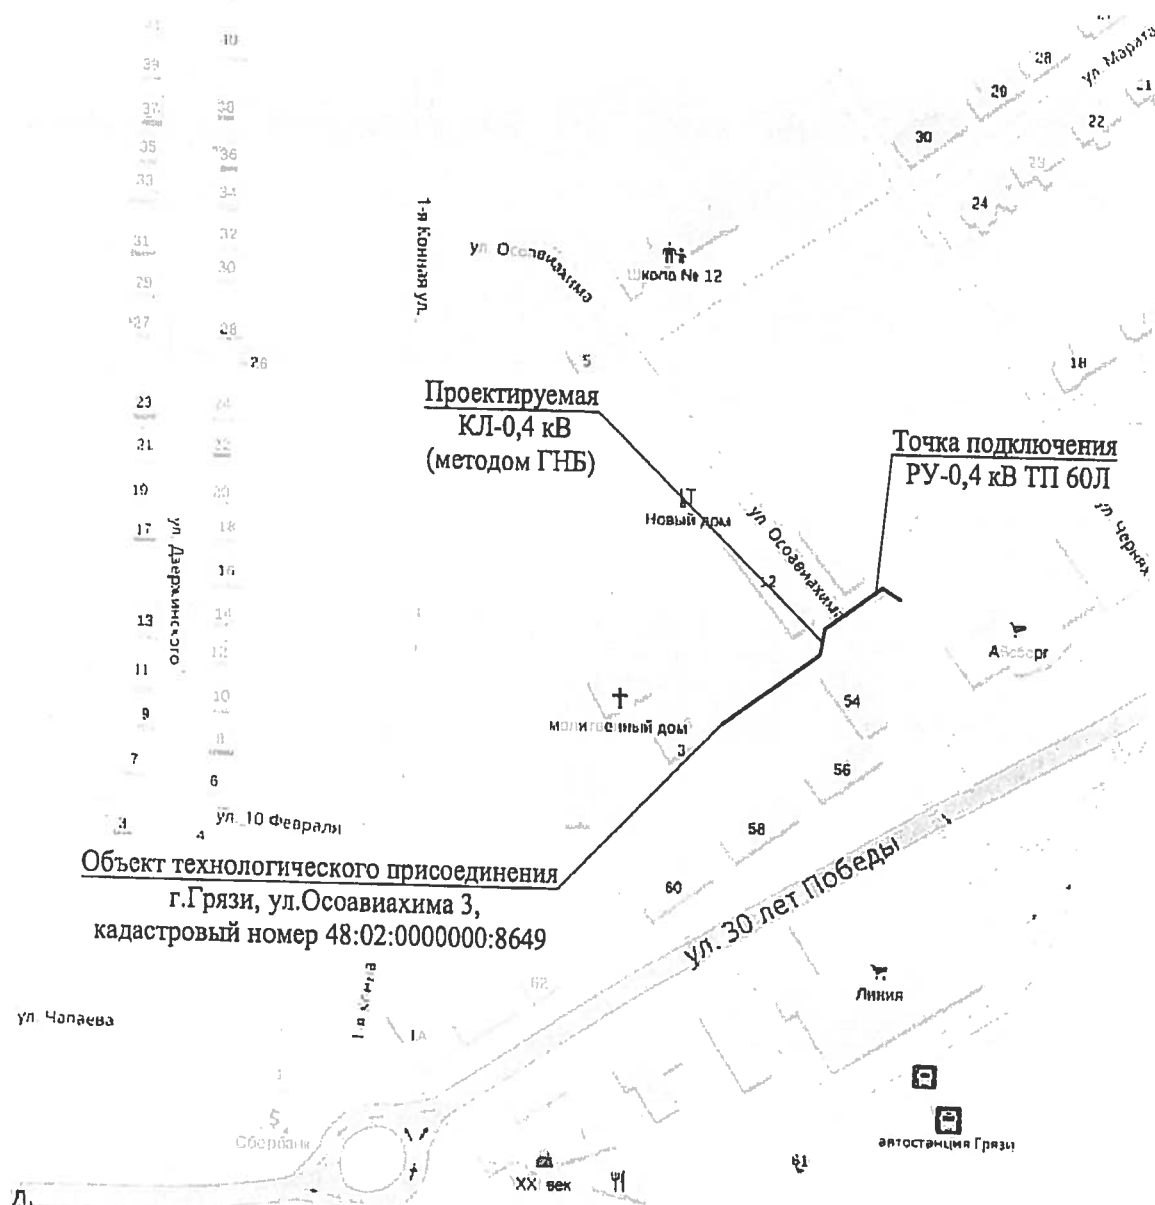
Приложение 1.1



Результаты предпроектного обследования:

- ориентировочная длина КЛ-0,4 кВ - 0,136 км(в т.ч. ГНБ-120м)

Взам. инв. N	Подпись и дата	<u>Результаты предпроектного обследования:</u>								
		- ориентировочная длина КЛ-0,4 кВ - 0,136 км(в т.ч. ГНБ-120м)								
Инв. N подл.								ЭП-2016-276- ПОО		
		Изм	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"		
	Исполнитель	Урывский				Технологическое присоединение строящегося многоквартирного жилого дома (ООО "Хайтек"), расположенного по адресу: Липецкая обл., Грязицкий район, г.Грязи, ул.Осваляхна 3, кадастровый номер 48:02:0000000:8649 (ТЗ №5115765)		Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Быч...ов						П	1	
						Ситуационный план		ООО «Энергопартнер» 2016 г		



АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИ-
ПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН 4802001831

ОГРН 1034800010244

399058, г. Грязи, ул. Красная Площадь, 38

e-mail: agr@admlr.lipetsk.ru

На № 643 от 29.11.2016

Главному инженеру
ООО «ЭлектроСтройМонтаж»
Безлепкину С. Н.

На Ваше письмо №82 от 21 ноября 2016 года отдел архитектуры и градостроительства администрации Грязинского муниципального района сообщает, что технологическое присоединение строящегося многоквартирного жилого дома (ООО «Хайтек»), расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Грязи, ул. Осоавиахима 3, кадастровый номер земельного участка 48:02: 0000000:8649 (ТЗ №5115765) выполнить открытым способом выполнить не предоставляется возможным ввиду плотной существующей застройки района. Работы необходимо выполнить методом ГНБ.

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства



Н. В. Тимошенко

20857