

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 06 » 09 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6071915

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами (Колотева Татьяна Владимировна)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Липецк (с. Желтые Пески), кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:20:0990101:3974 (12,5 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов по Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №18-449.3-ПОО согласно Проекту планировки и проекту межевания жилого микрорайона малоэтажной застройки, утвержденной постановлением администрации г. Липецка от 21.03.2016 г. №383; Изменения в Ту №6071915 от 05.09.2018 г.

Внести следующие изменения в текст технического задания №60741915 от 24.05.2018 г.:

Пункты 2.1.1 и 2.1.3 состава работ изложить в следующей редакции:

2.1.1. От опоры ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Сселки построить ВЛЗ 10 кВ до РУ 10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2800 м. На первой опоре установить линейный разъединитель 10 кВ. (Z48- TP41643032.01).

2.1.3. От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 370 м, из них 310 м совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛЗ 10 кВ. Концевая опора участка ВЛИ 0,4 кВ должна располагаться не далее 20-ти метров от границы земельного участка заявителя. (Z48- TP41643032.02).

Остальные пункты технического задания №60741915 от 24.05.2018 г. остаются без изменений.


Заместитель главного инженера
по управлению производственными активами
и развитию


Начальник управления
технологического развития

Э.Ю. Кусиньш

О.А. Серёдкин

Исп. Бухалова Л.Н.
22-81-88



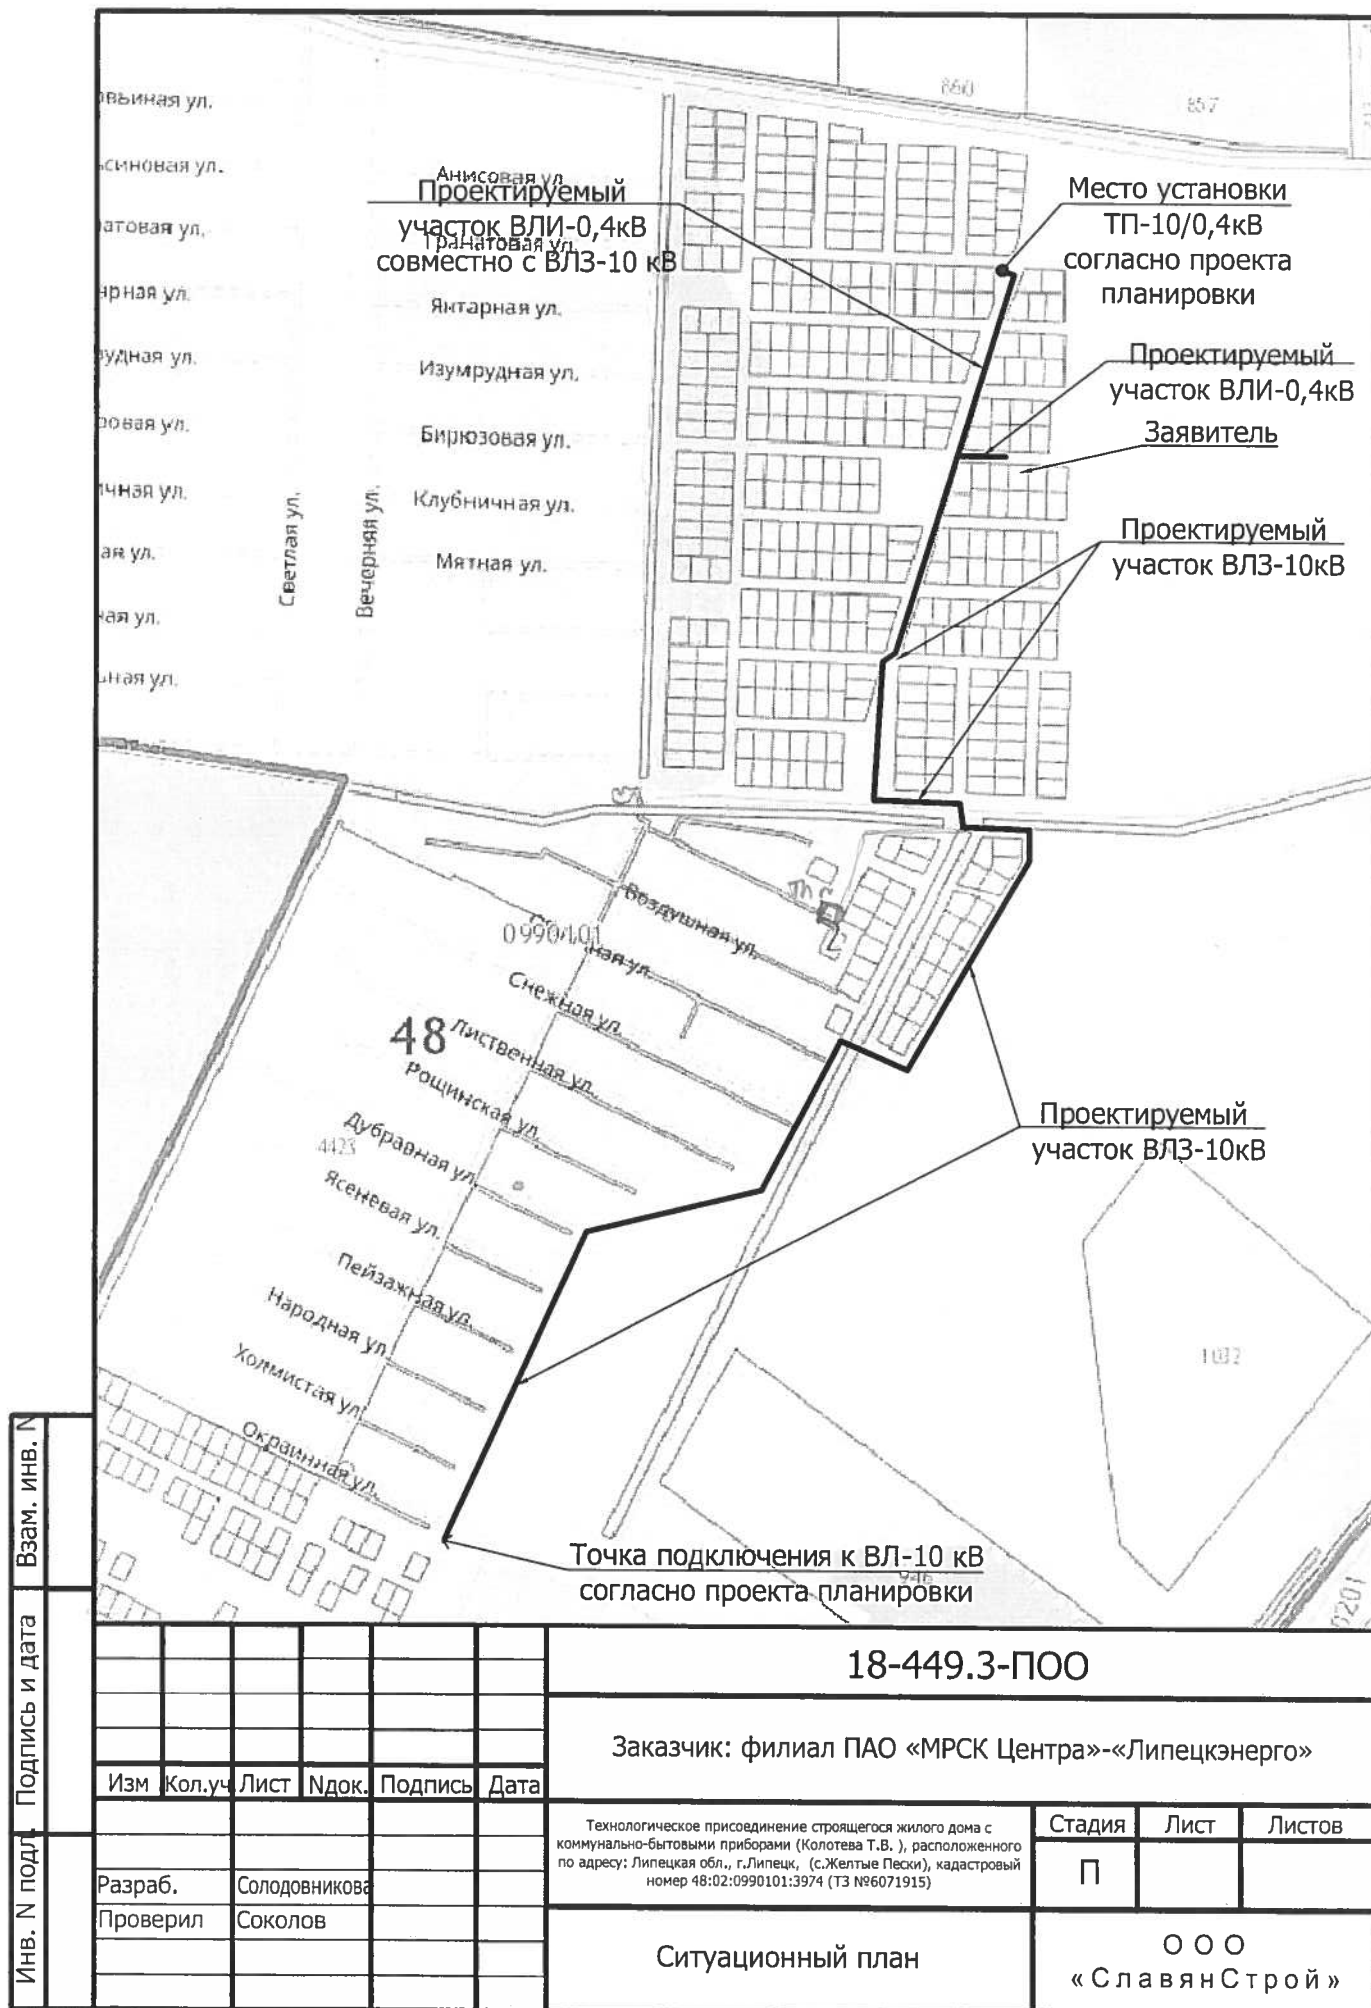



Администрация города
Липецка
**Департамент градостроительства
и архитектуры**

Театральная пл., 1, г. Липецк, 398019
Телефоны: 77 36 65; факс: 77 52 38
E-mail: gis@lipetsk.ru, mail@depgrad48.ru

06.08.2018 № 3958-01-08

На №ЛП-РЭС/71915 от 12.07.2018

Начальнику Липецкого РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Липецкэнерго»
В.Н. Бутакову

50 лет НЛМК ул., д. 33
г. Липецк, 398001

Уважаемый Василий Николаевич!

Рассмотрев обращение ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», по вопросу размещения воздушной линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ, и необходимости получения разрешения на строительство для технологического присоединения жилого дома с коммунально-бытовыми приборами (Колотева Т.В.), расположенного по адресу: г. Липецк, Желтые Пески, с кадастровым номером 48:02:0990101:3974 (ТЗ №6071915), сообщаем, что предложенный вариант размещения кабельной линии 10 кВ, а также размещение КТП не соответствует документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) жилого района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе переулка Бодрый (Желтые Пески), утвержденной постановлением администрации города Липецка от 21.03.2016 №383. Рекомендуем Вам изменить трассу строительства кабельной линии в соответствии с вышеназванным проектом планировки территории.

И.о. председателя департамента
градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка

Т.А. Шульгина