

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

«*08*» *12* 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5670235

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения *магазина с электрооборудованием (холодильники, морозильники) (Дол-
гошеева Александра Дмитриевна)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул.
Коммунаров, д. 43, кадастровый (или условный) номер земельного участка:
48:19:6160111:0010 (47 кВт (увеличение на 35 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому
отчету о проведении предпроектного обследования объекта №ЭП-2017-353-ПОО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №56780235 от 11.07.2017 г.:

Пункт 2.1.2 состава работ изложить в следующей редакции:

2.1.2. От РУ 0,4 кВ КТП №297/160 кВА построить КЛ 0,4 кВ до ПУ Заявителя, распо-
ложенного на границе земельного участка, ориентировочной протяженностью 150 м (из них
145 м – методом ГНБ, 5 м – открыто по конструкциям). Отсоединить от ВЛ 0,4 кВ сетевой ор-
ганизации существующий кабель Заявителя (Z48-TP41480791.01)

Остальные пункты технического задания №56780235 от 11.07.2017 г. остаются без изменений.


Заместитель главного инженера
по управлению производственными активами
и развитию

Начальник управления
технологического развития

Э.Ю. Кусиньш

О.А. Серёдкин

Исп. Бухалова Л.Н.
Тел.22-81-88

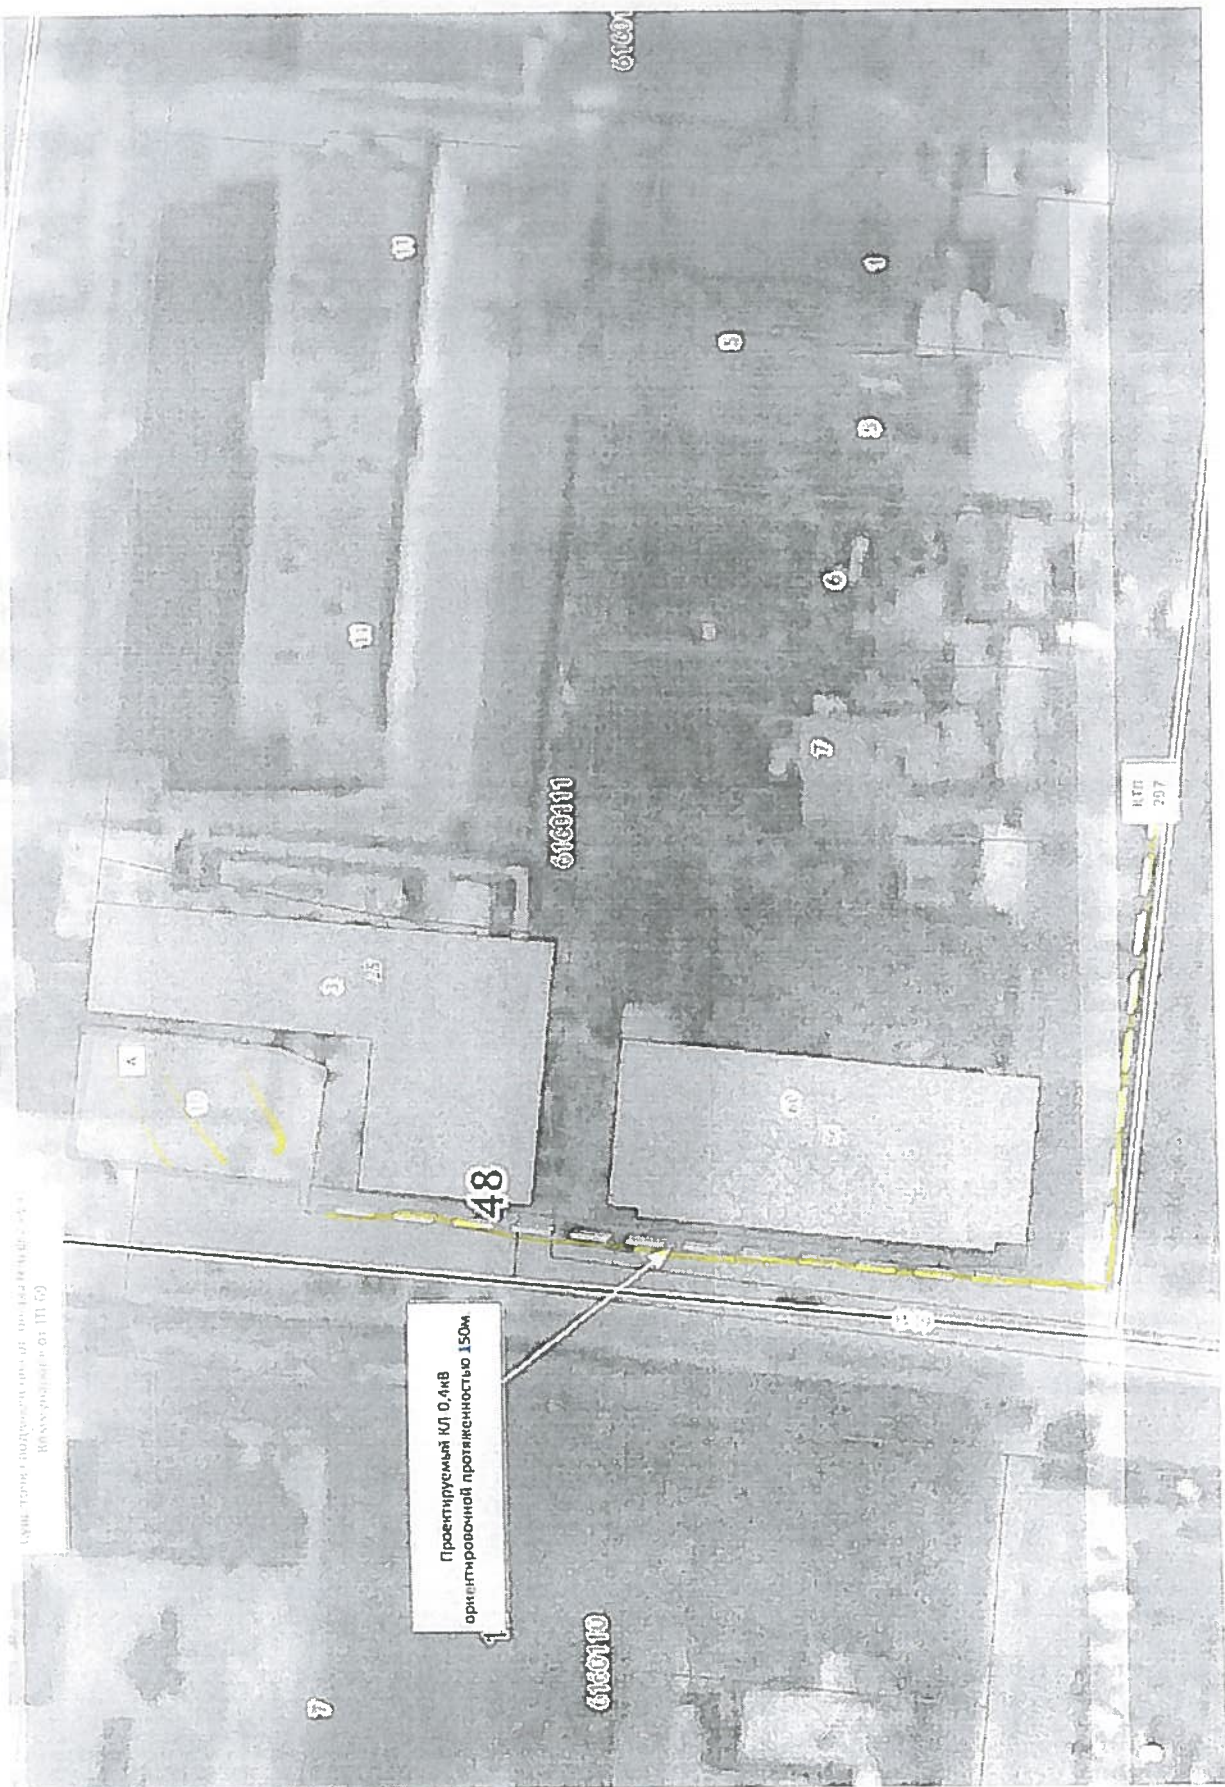

Проектируемый КЛ 0,4кВ
ориентировочной протяженностью 150м