

Схема организации прокола при пересечении
участков трассы с твердым покрытием


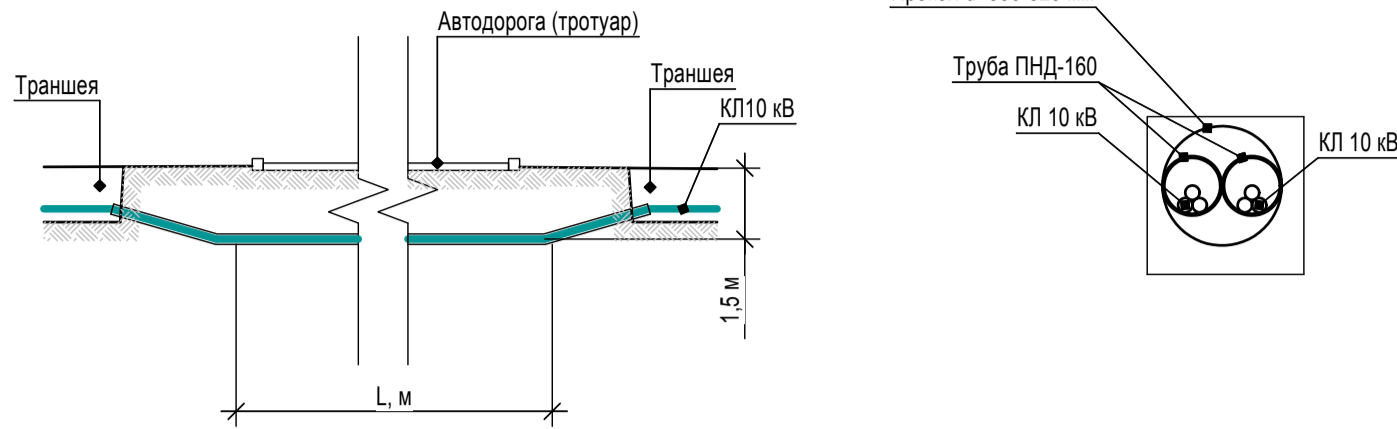


Схема устройства кабельной
траншеи ТЗ

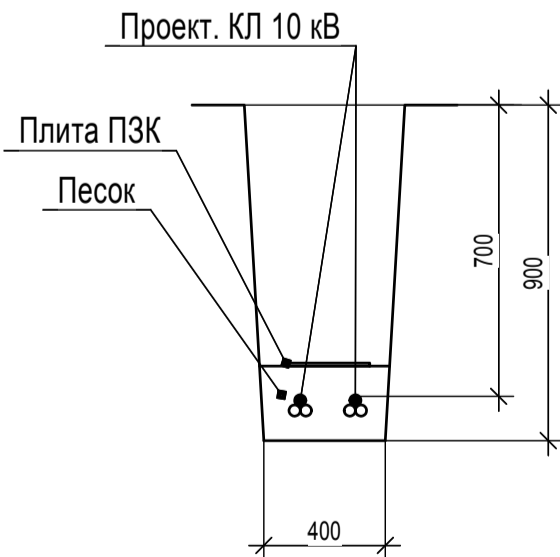


Условные обозначения

- w—w—w— Проектируемая КП 10 кВ
- w—w—w— Проектируемая КП 10 кВ в футляре
- — — — — Охранная зона
- ⊕ Указатель кабельной трассы

1:500

в 1 сантиметре 5 метров



0174/16.ЭС					
Реконструкция КП 10 кВ ТП-628 - ТП-681 г. Белгород					
Изм.	Коп.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата
Разраб.	Каюков	Семёко	Рогова	Семёко	08.16
Проверил	Семёко	Рогова	Семёко	Рогова	08.16
Н.хонтр.	Семёко	Рогова	Семёко	Рогова	08.16
ГИП	Семёко	Рогова	Семёко	Рогова	08.16
Электроснабжение				Стадия	Лист
План трасс КП 10 кВ				Р	3
				Листов	
				ООО "Росинжиниринг"	
				Формат А1	